


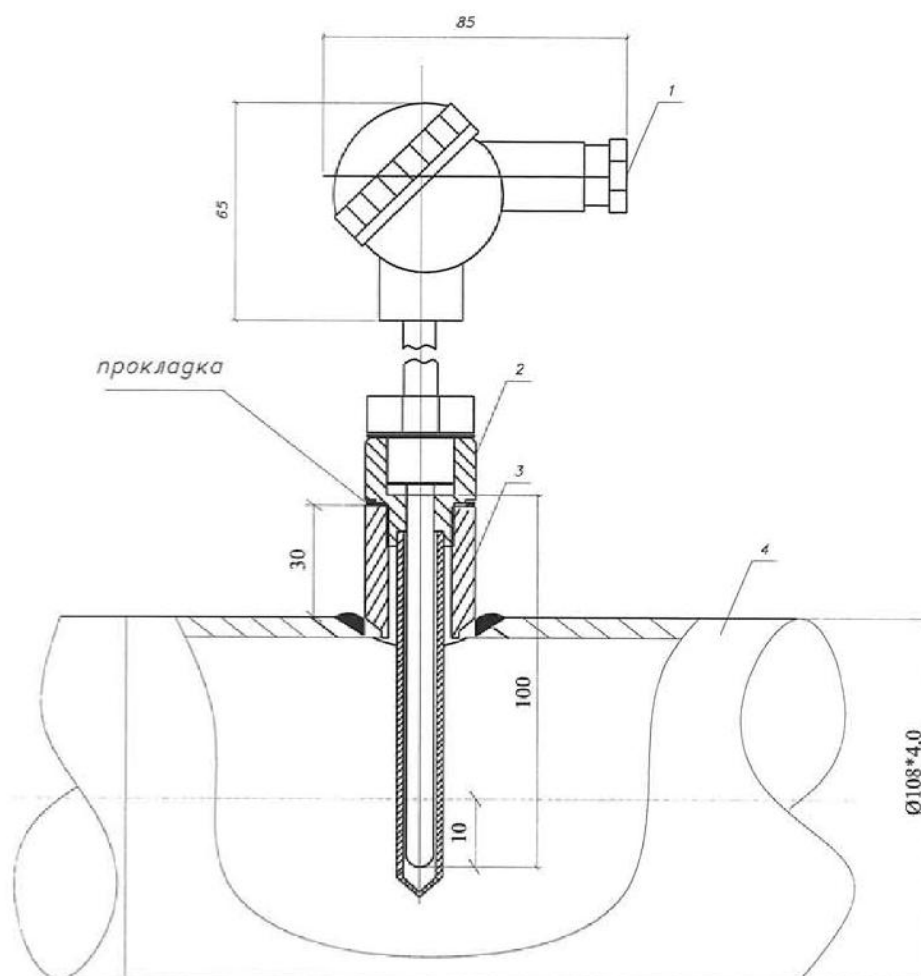

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА ЕД., КГ	ПРИМЕЧ.
1	КТПР-01 НСХ:100П	Комплект термометров платиновых технических разностных	1	шт.	L _{монт.} =100мм
2	ГЗ-6,3-8-100	Гильза защитная	2		L _{монт.} =100мм
3	БП90-М20х1,5	Бобышка прямая	2		L=30мм
4	ГОСТ 10704-91	Труба $\varnothing 108 \times 4,0$			
5					

1. Схема выполнена для подающего и обратного трубопроводов системы отопления.
2. Перед установкой преобразователей в защитные гильзы залить масло цилиндрическое тяжелое марки 38-ОКПО253520300 ГОСТ 6411-76*.
3. Сварка по ГОСТ 16037-80.
4. После монтажа термопреобразователя выполнить теплоизоляцию бобышки и прилегающих к ней участков трубопровода.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

269-2013-УУТ

Лист

7.5