


Условные обозначения трубопроводов

- T1 Подводящий трубопровод
- T2 Обратный трубопровод
- B1 Водопровод
- T3 Трубопровод системы ГВС
- T4 Циркуляционный трубопровод системы ГВС

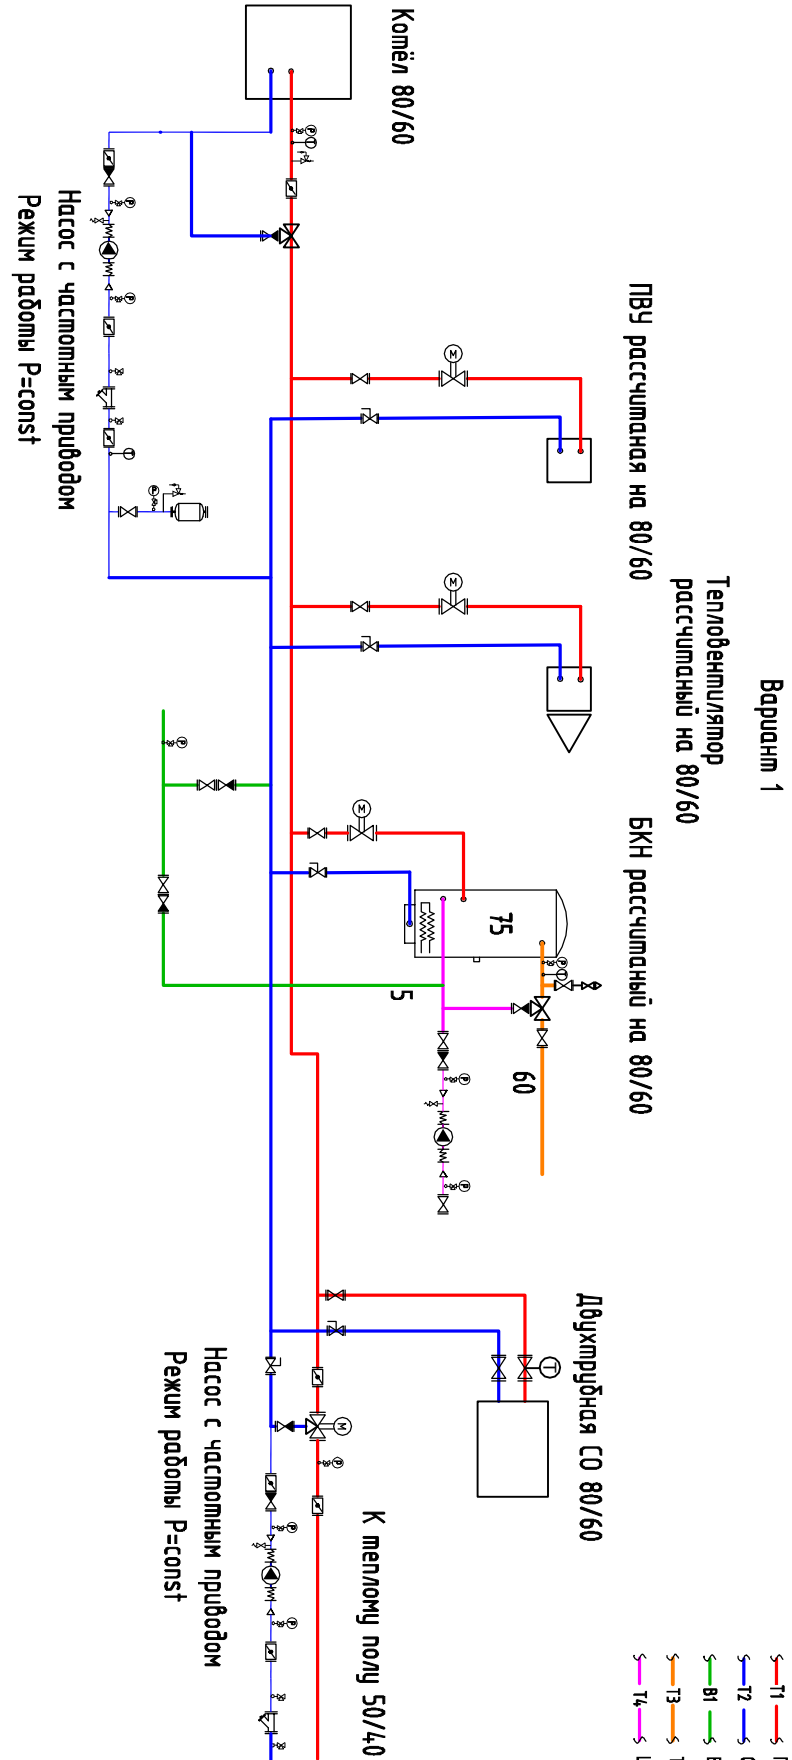


Вариант 4

Теплообменник  
расчетный на 80/60

ПВУ рассчитанная на 80/60

БКН рассчитанный на 80/60


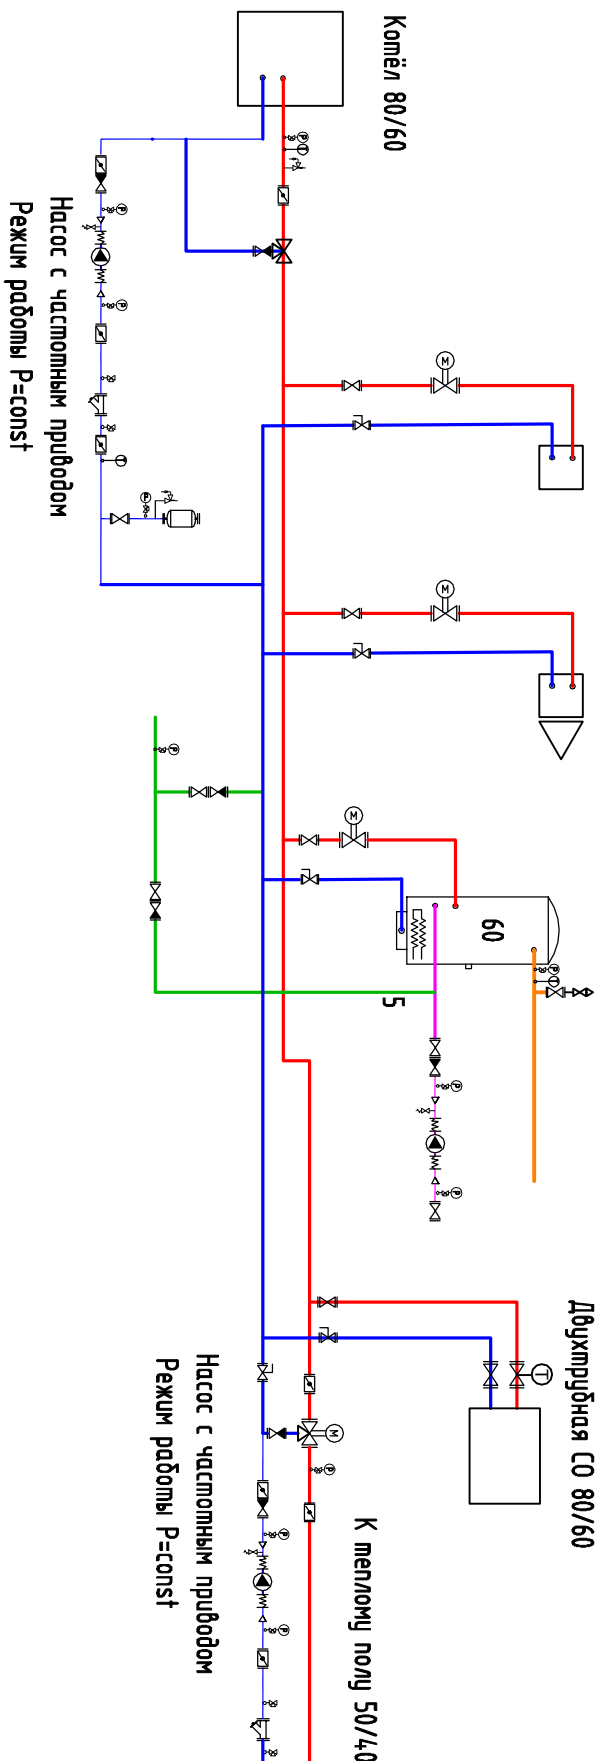


Вариант 5

Теплообменник  
расчетный на 80/60

ПВУ рассчитанная на 80/60


БКН рассчитанный на 80/60

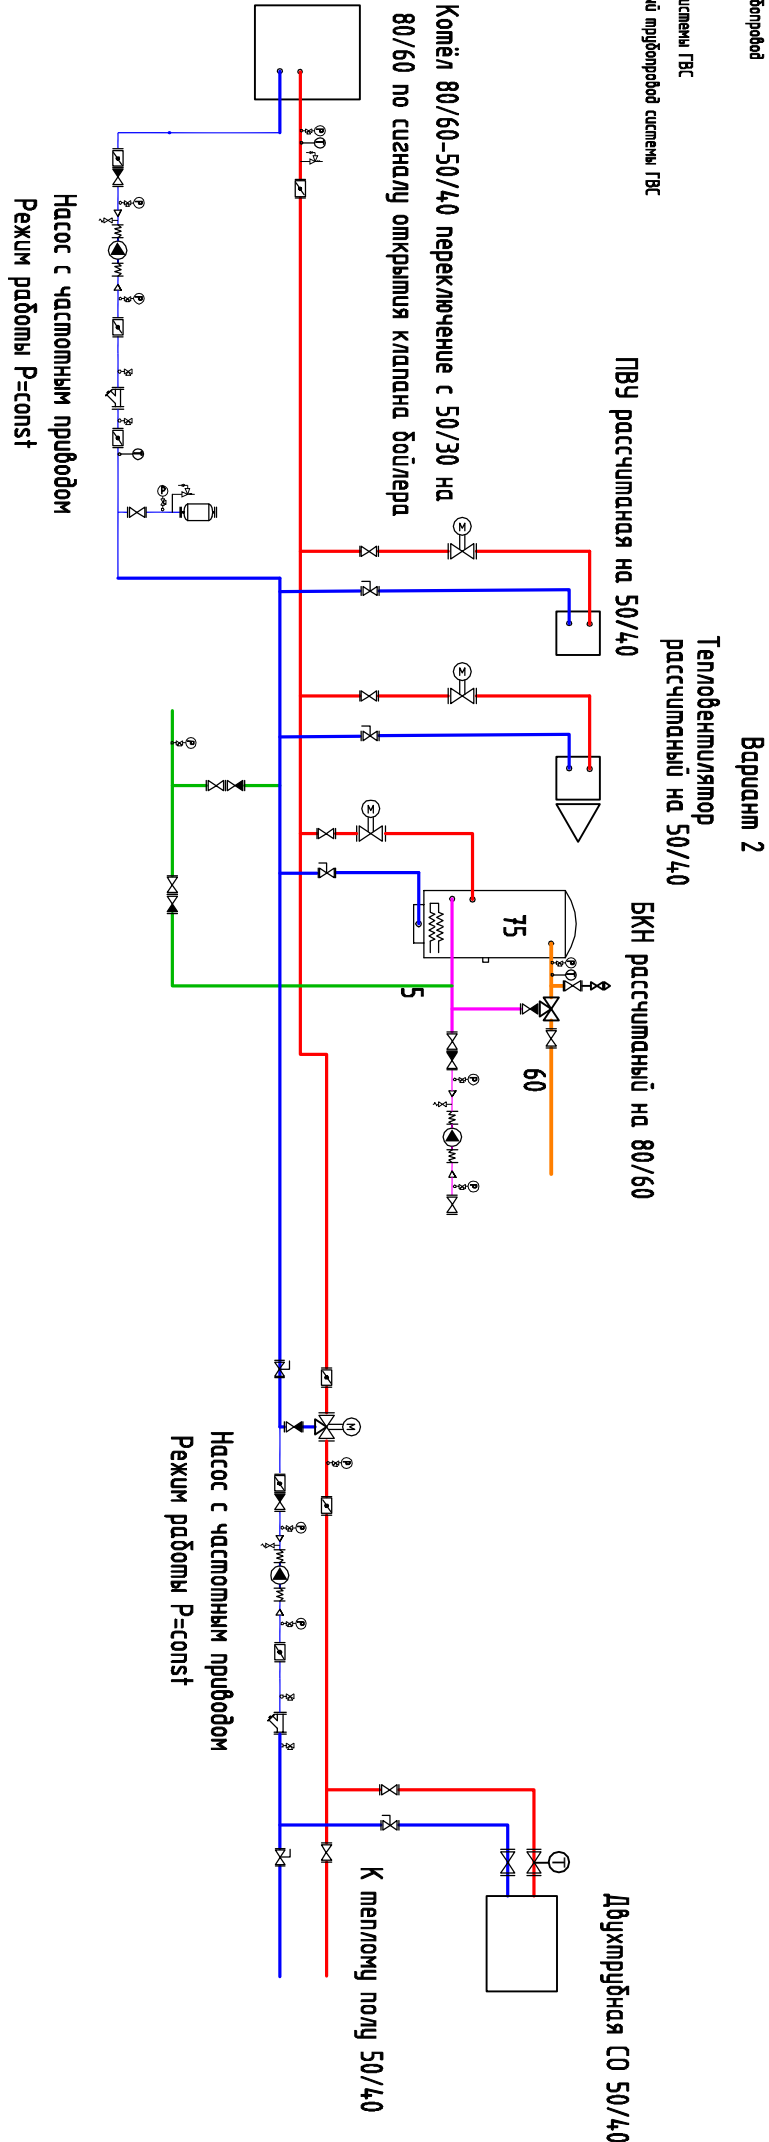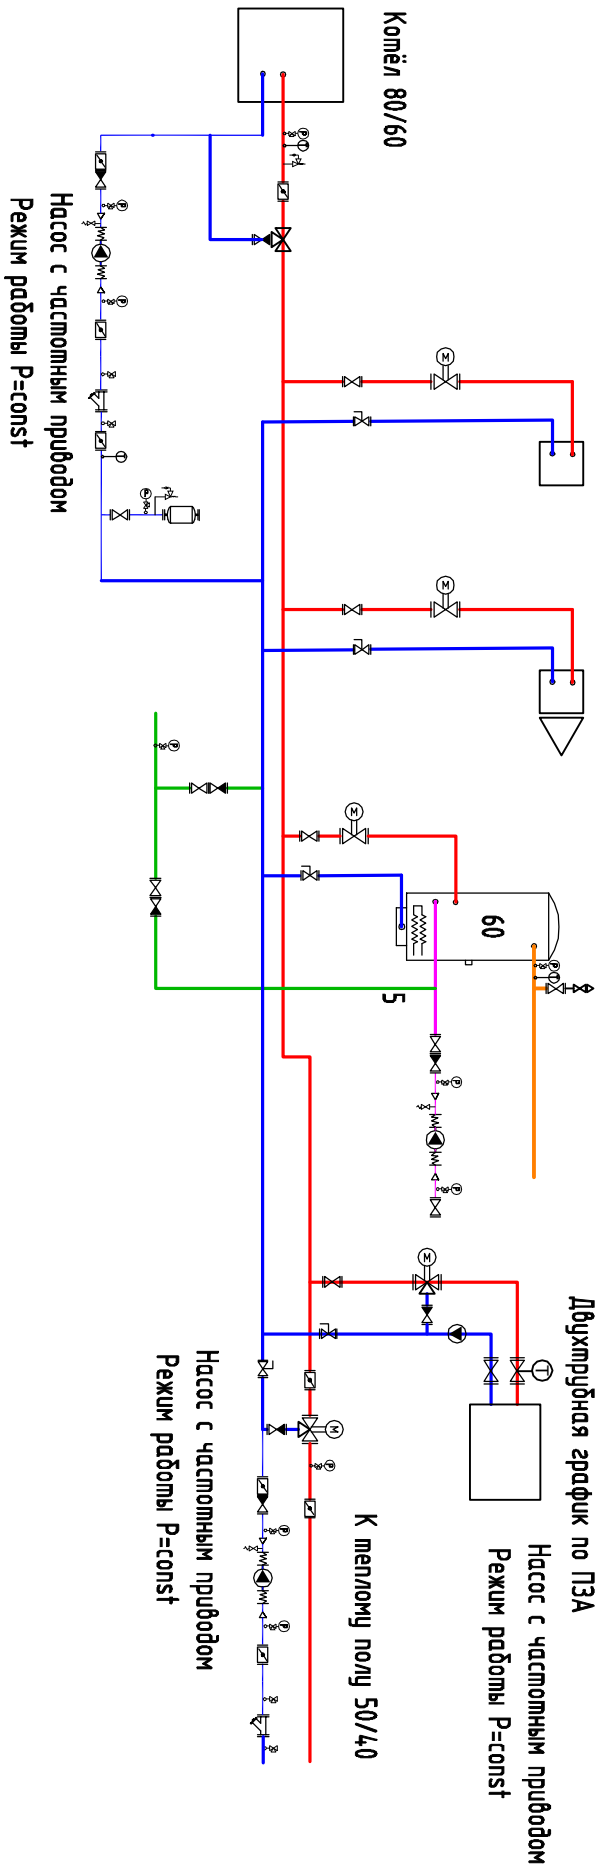

Вариант 3

Теплообменник  
расчетный на 50/40

ПВУ рассчитанная на 50/40

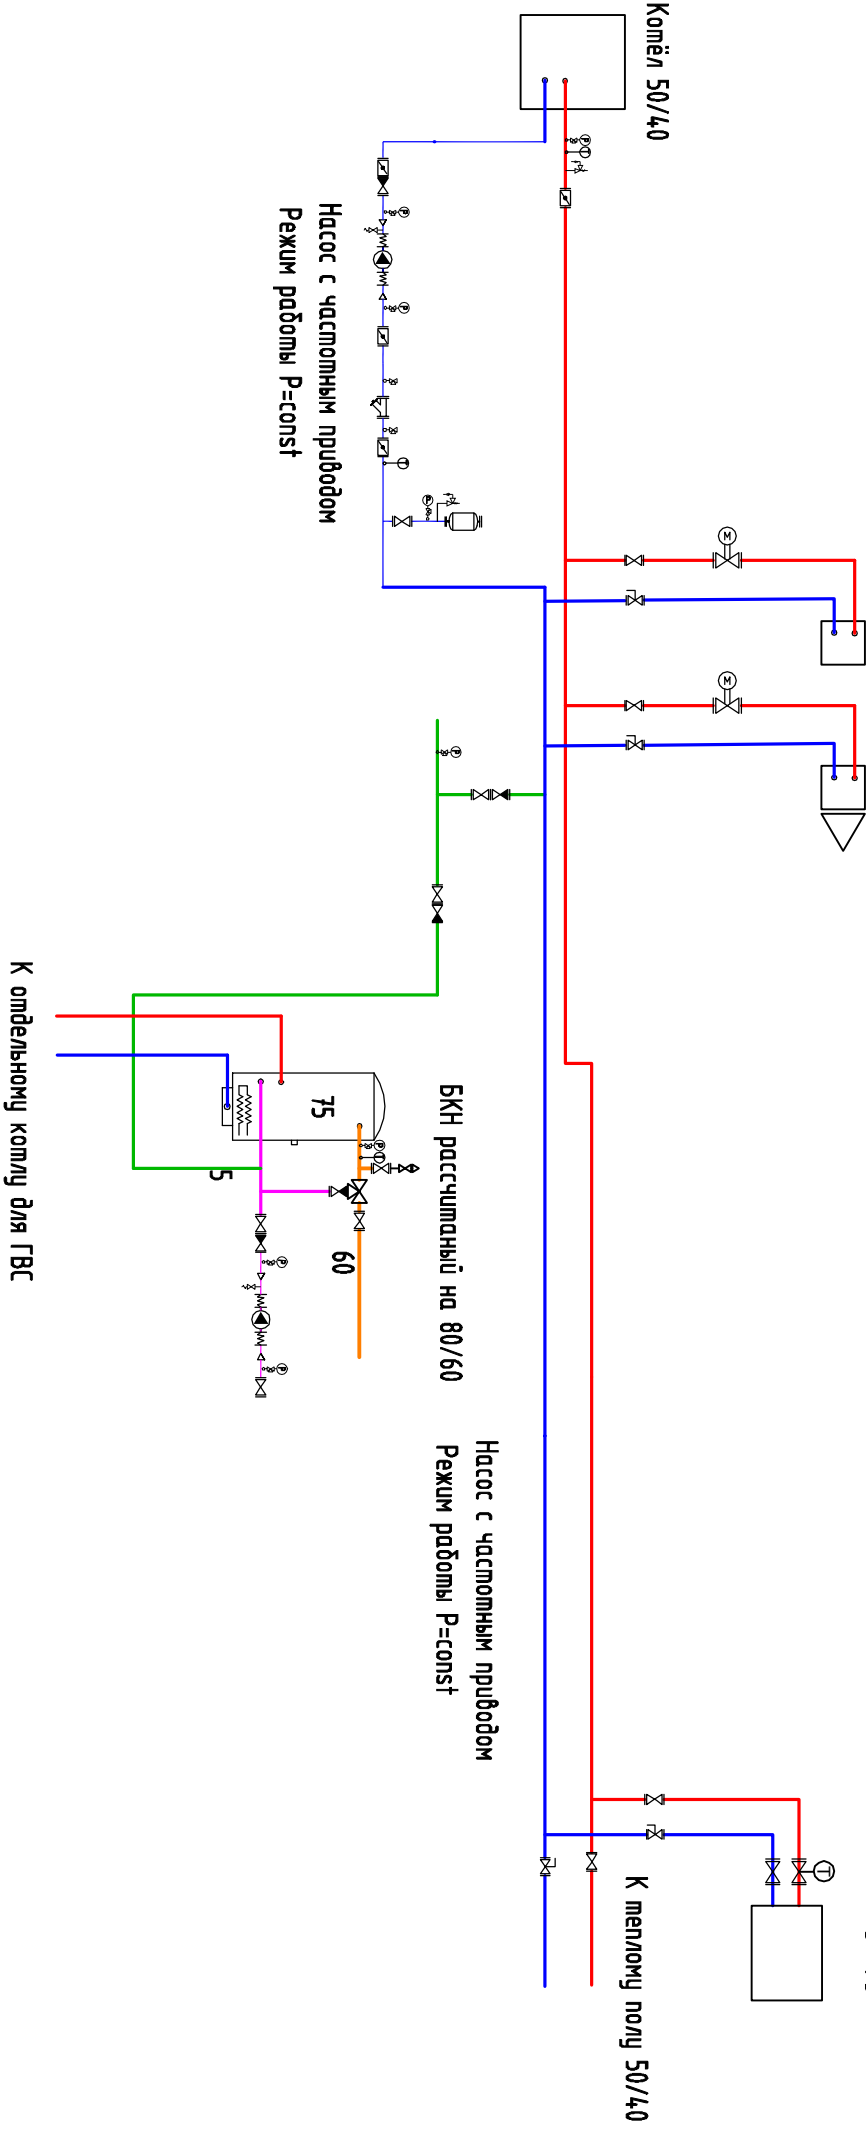

К отдельному контуру для ГВС