

Система отопления кв 80

Фирма ООО"Галлеон"
Ул.Курнатовского
г. Якутск

Заказчик


Контролер

Прибор testo 875-1i

Серийный №: 2747920

Объектив: Стандартный 32°

Заказ

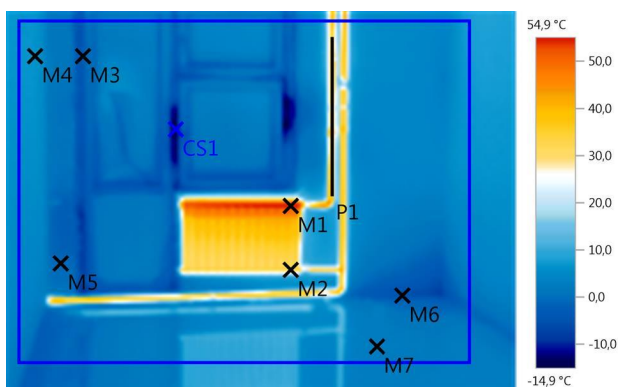

Графические данные: Дата: 03.01.2017
Время: 13:27:55
Файл: IV_00436.BMT


Коэффициент излучения: 1,00
Отраж. темп. [°C]: 12,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	53,4	1,00	12,0	-
Точка измерения 2	32,1	1,00	12,0	-
Точка измерения 3	-3,3	1,00	12,0	-
Точка измерения 4	6,4	1,00	12,0	-
Точка измерения 5	-0,6	1,00	12,0	-
Точка измерения 6	-4,4	1,00	12,0	-
Точка измерения 7	2,5	1,00	12,0	-
Самая холодная точка 1	-14,9	1,00	12,0	-

Линия профиля:

Минимум: 31,4 °C Максимум: 43,4 °C Среднее значение: 38,3 °C

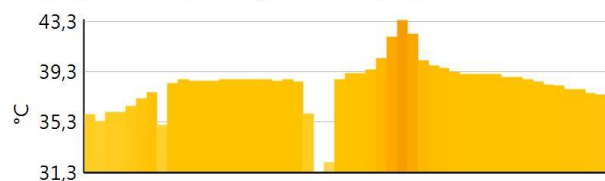


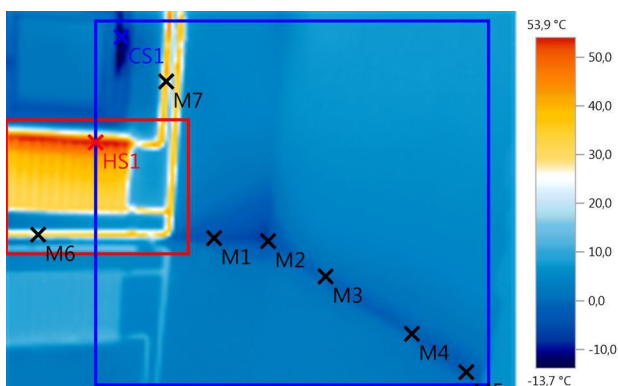

Графические данные: Дата: 03.01.2017 Коэффициент излучения: 1,00
 Время: 13:29:06 Отраж. темп. [°C]: 12,0
 Файл: IV_00437.BMT

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-4,1	1,00	12,0	-
Точка измерения 2	-6,2	1,00	12,0	-
Точка измерения 3	-0,2	1,00	12,0	-
Точка измерения 4	-0,9	1,00	12,0	-
Точка измерения 5	-1,6	1,00	12,0	-
Точка измерения 6	32,1	1,00	12,0	-
Точка измерения 7	38,1	1,00	12,0	-
Самая холодная точка 1	-13,7	1,00	12,0	-
Самая теплая точка 1	53,9	1,00	12,0	-

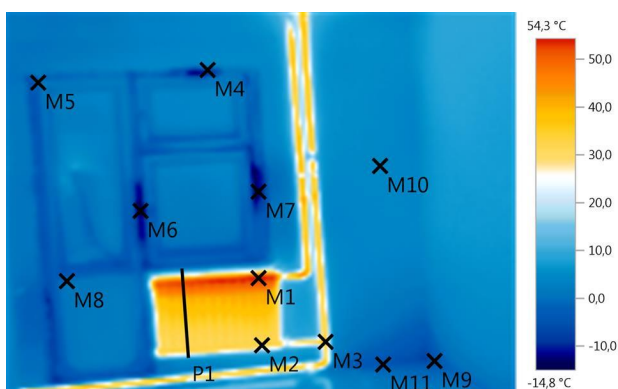

Графические данные: Дата: 03.01.2017 Коэффициент излучения: 1,00
 Время: 13:29:28 Отраж. темп. [°C]: 12,0
 Файл: IV_00438.BMT


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	53,9	1,00	12,0	-
Точка измерения 2	32,1	1,00	12,0	-
Точка измерения 3	36,3	1,00	12,0	-
Точка измерения 4	-6,5	1,00	12,0	-

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 5	-1,5	1,00	12,0	-
Точка измерения 6	-13,6	1,00	12,0	-
Точка измерения 7	-12,2	1,00	12,0	-
Точка измерения 8	-0,3	1,00	12,0	-
Точка измерения 9	-4,8	1,00	12,0	-
Точка измерения 10	4,6	1,00	12,0	-
Точка измерения 11	-4,0	1,00	12,0	-

Линия профиля:

Минимум: 1,8 °C Максимум: 52,3 °C Среднее значение: 33,8 °C

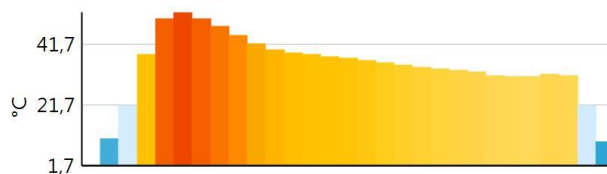

Примечания: Прибор прогрет равномерно. Разница между подачей и обратной M1 и M2 равна 21,8 градуса.

Вывод: Необходимо произвести утепление оконных проемов.

09.01.2017 , _____