

ул. Гагарина, д.15а



Фирма	ООО "ВКС-Энерго" Тэцевская, д. 1 г.Казань	Контролер: Щербатов Телефон: +7(843)533-81-33 Электронн shakirova@vksrt.ru ая почта:
--------------	---	--

Прибор	testo 881-2	Серийный 1951933 №: Объектив: стандартный 32х23
---------------	-------------	---

Заказчик	ТСЖ "Универсал" г.Азнакаево	Место измерения: Гагарина, д.15а г.Азнакаево Дата измерений: 29.01.2011г.
-----------------	------------------------------------	--



Заказ	Тепловизионная съемка жилого дома	
--------------	-----------------------------------	--

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00934.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:32:29

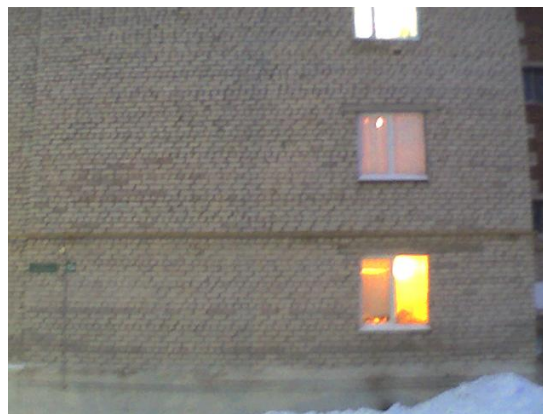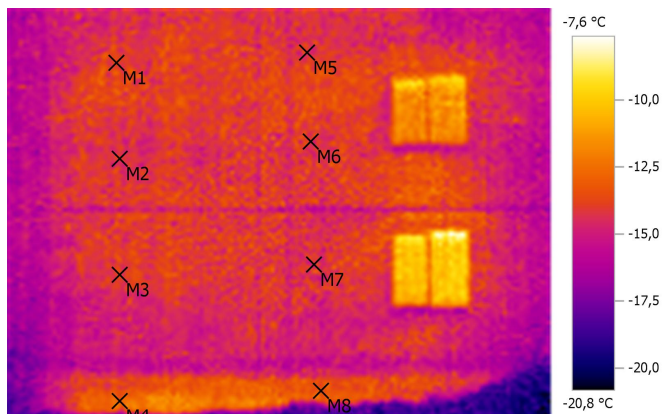

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-13,2	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00935.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:32:36

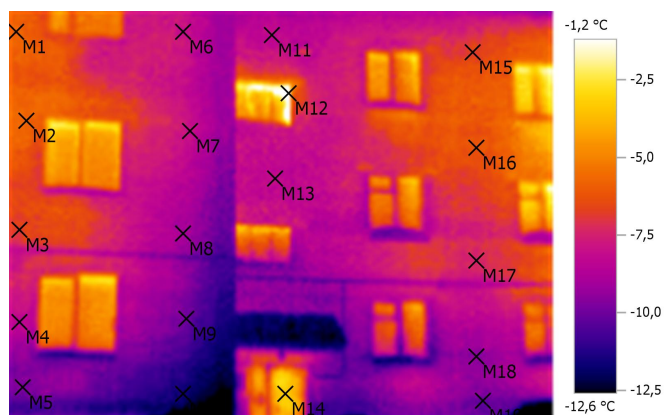

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-8,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-9,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-9,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 10	-11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 11	-8,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 12	1,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 13	-8,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 14	-3,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 15	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 16	-6,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 17	-7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 18	-9,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 19	-10,1	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00936.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:32:46

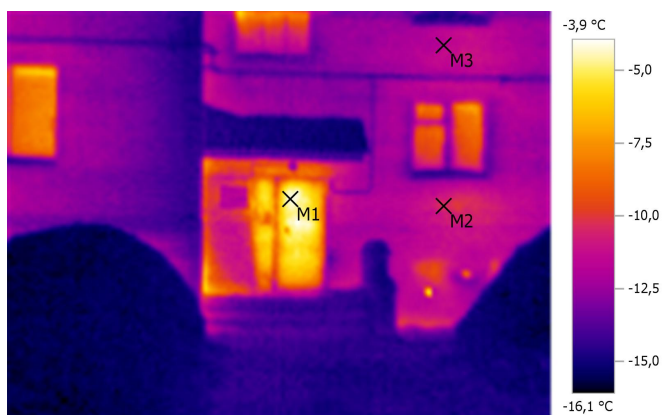

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-4,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,5	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00937.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:33:01

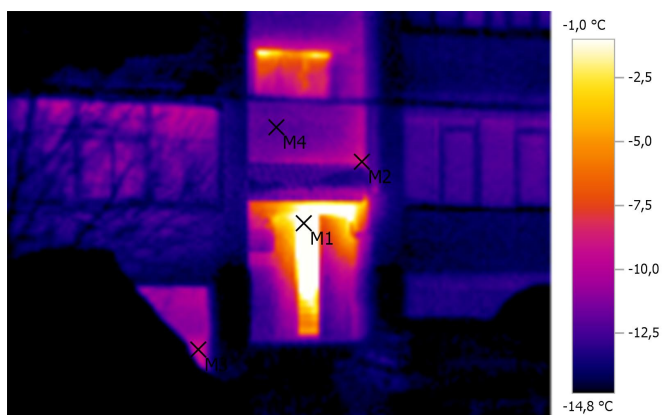

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-9,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,2	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00938.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:33:08

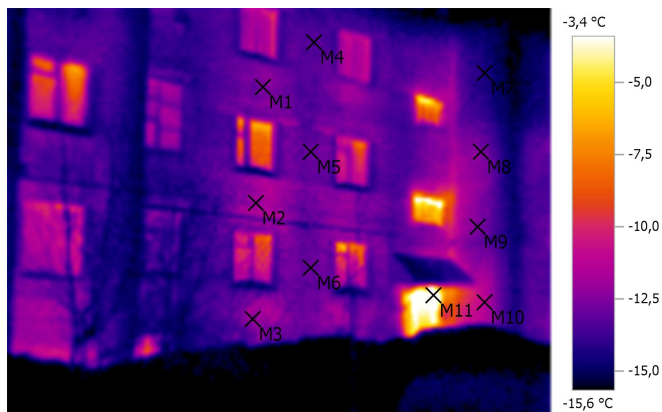

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 10	-11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 11	2,9	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00939.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:33:12

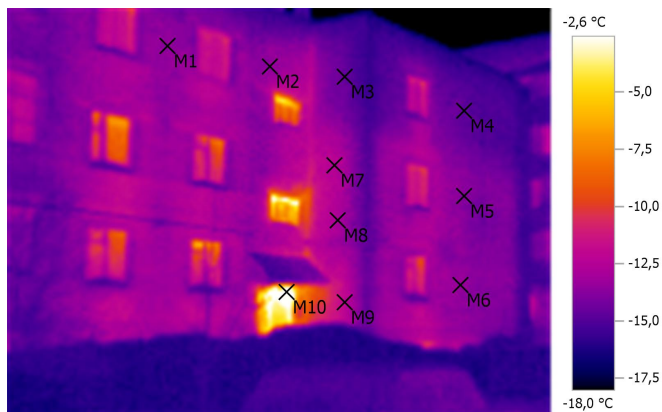

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 10	2,9	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00940.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:33:16

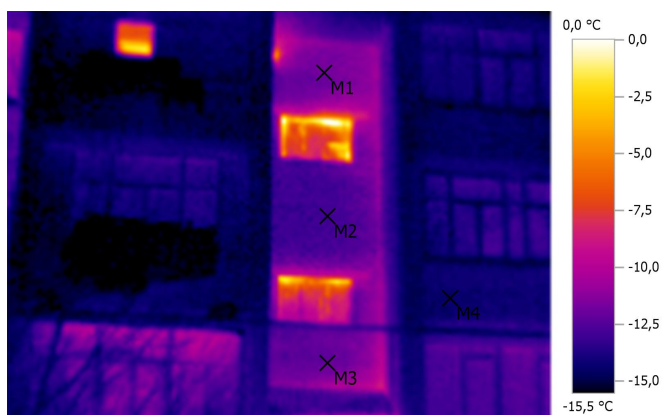

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-14,5	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00941.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:33:19

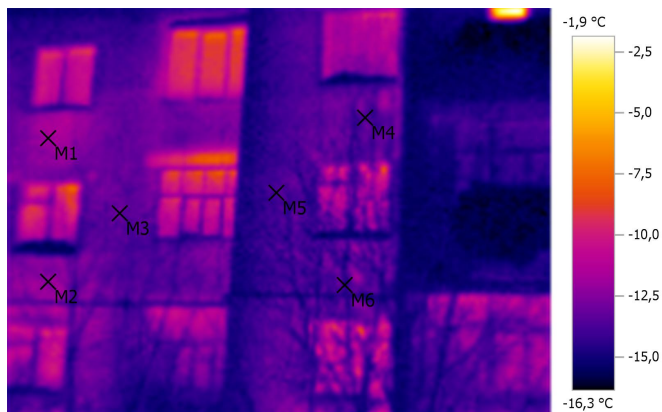

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:



Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-14,7	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00944.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:33:46

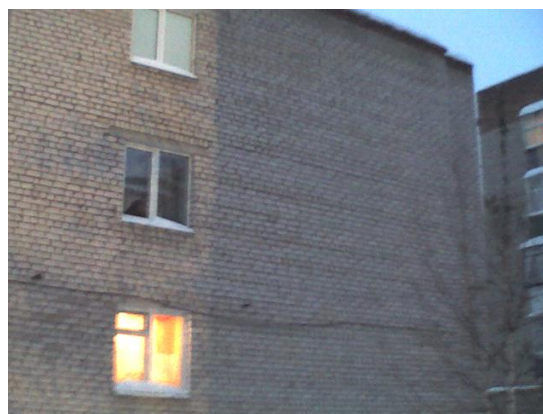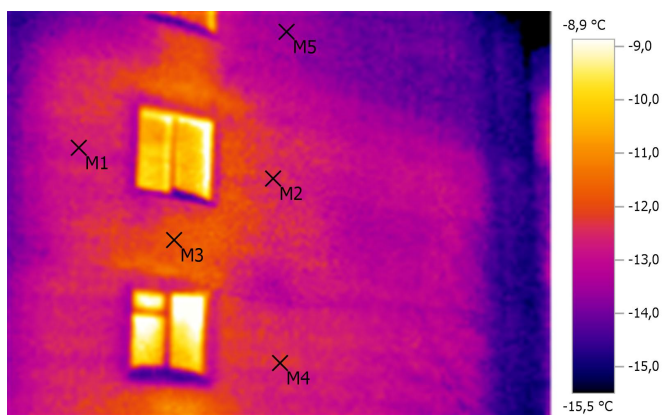

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:



Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-13,6	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00945.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:33:50

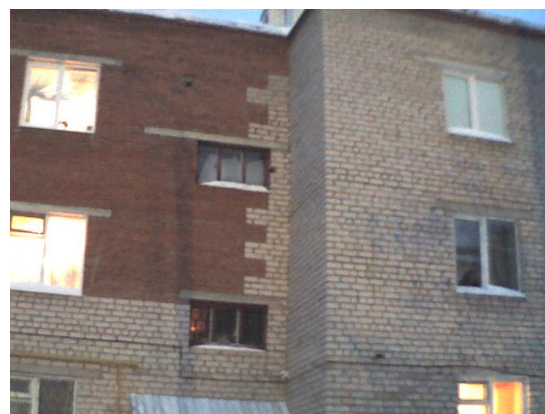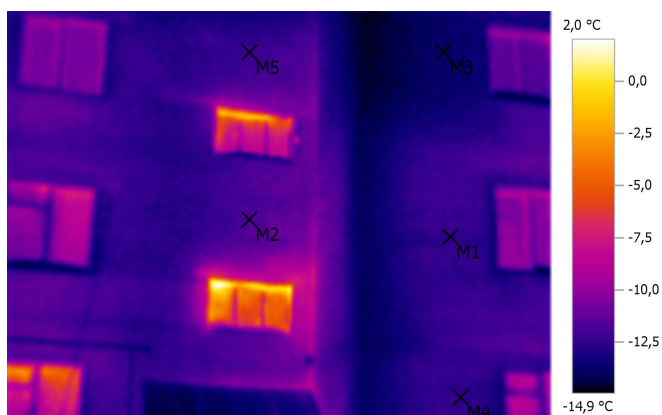

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-12,3	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00946.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:34:09

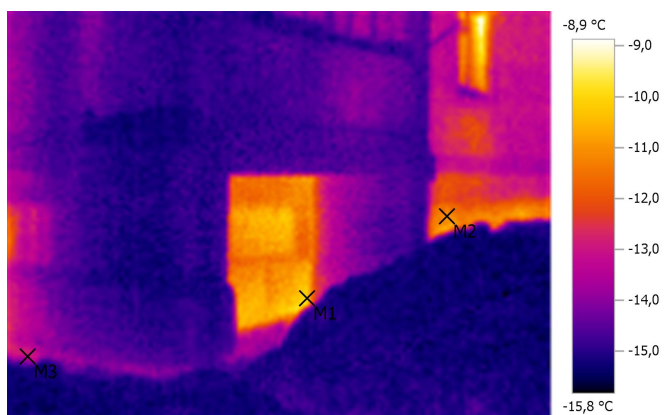

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,2	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00948.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:34:16

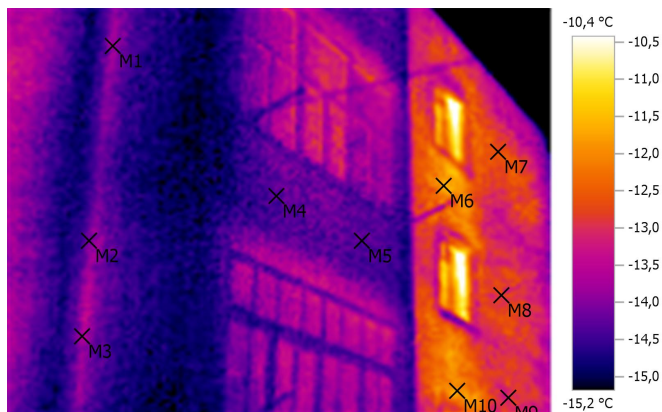

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 10	-11,8	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00950.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:34:35

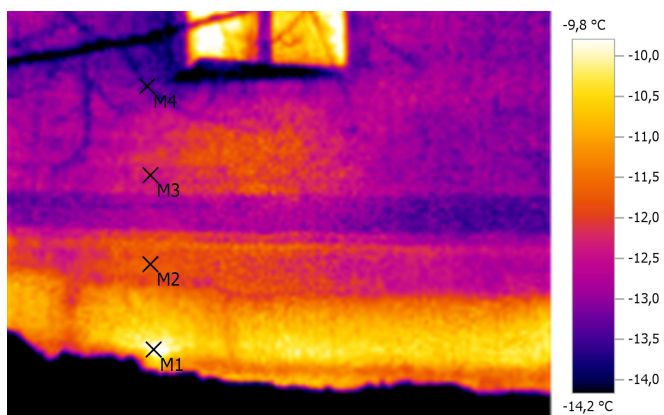

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,6	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00952.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:34:58

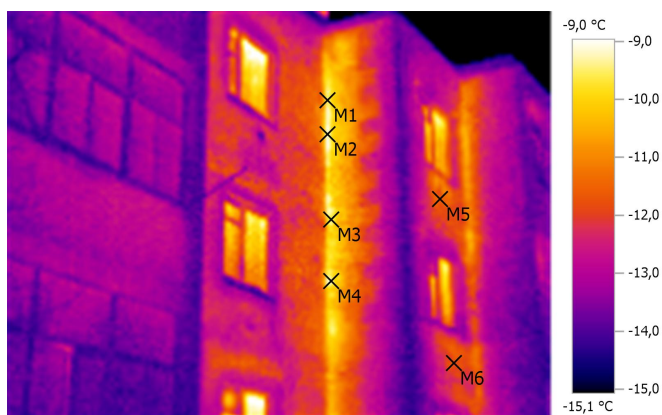

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-9,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-9,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-9,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-11,7	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00954.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:35:17

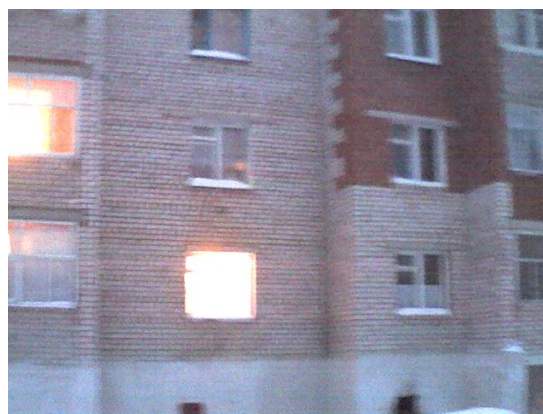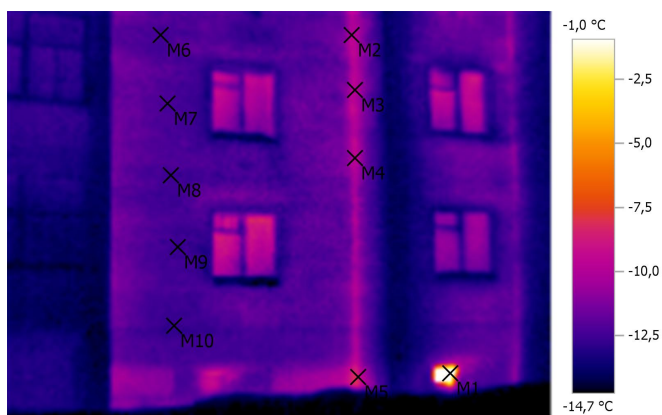

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-10,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-9,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 10	-12,6	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00957.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:35:52

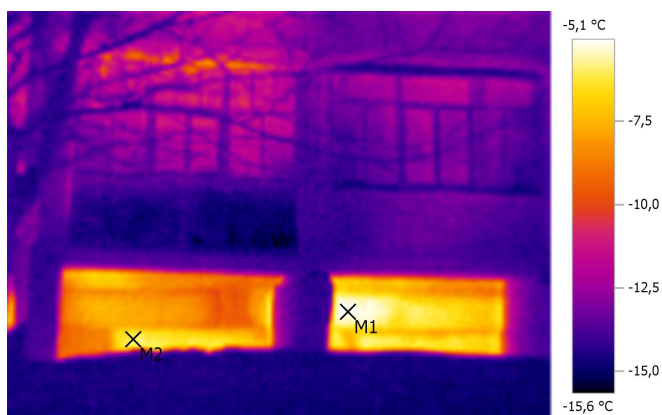

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-5,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,0	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00958.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:35:59

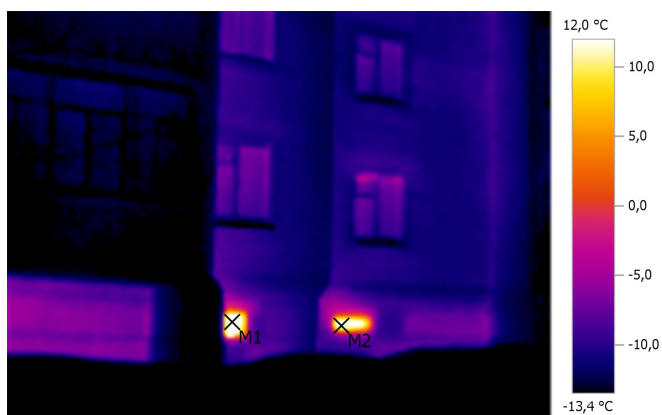

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	21,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,1	0,95	20,0	-

ул. Гагарина, д.15а

Файл:
IV_00962.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:36:49

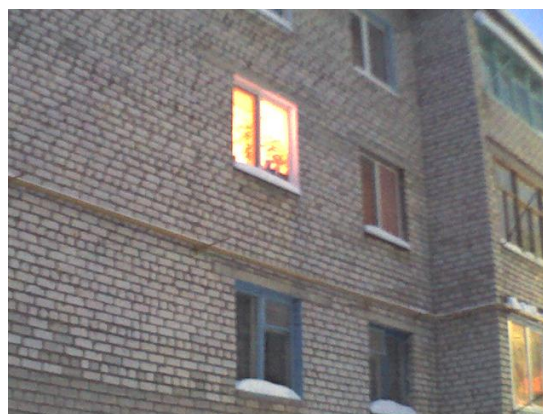

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,2	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00964.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:37:16

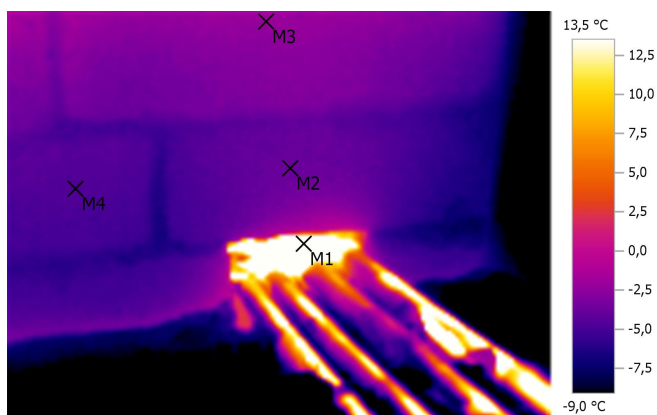

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	61,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-3,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-2,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-4,5	0,95	20,0	-

Вывод:

На термограммах наблюдаются неравномерности теплового поля у фундамента здания, окнах, лоджиях, входах в здание и подвалы, частично на стенах и угловых стыках.

07.02.2011 ,

Щербатов