

ул. Ленина, д.4



Фирма	ООО "ВКС-Энерго"	Контролер:
	Тэцевская, д. 1 г.Казань	Щербатов Телефон: +7(843)533-81-33 Электронн shakirova@vksrt.ru ая почта:

Прибор	testo 881-2	Серийный 1951933 №:
		Объектив: стандартный 32х23

Заказчик	ТСЖ "Универсал"	Место измерения:
	г.Азнакаево	Ленина, д.4 г.Азнакаево Дата измерений: 29.01.2011г.


Заказ	Тепловизионная съемка жилого дома
--------------	-----------------------------------

ул. Ленина, д.4

Файл:
IV_00855.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:03:05

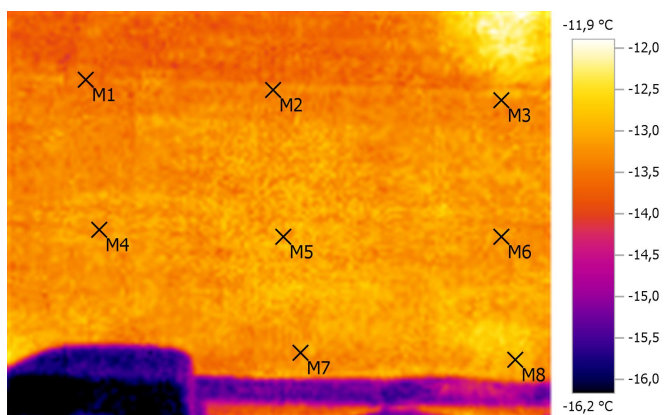

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-12,9	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00856.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:03:12

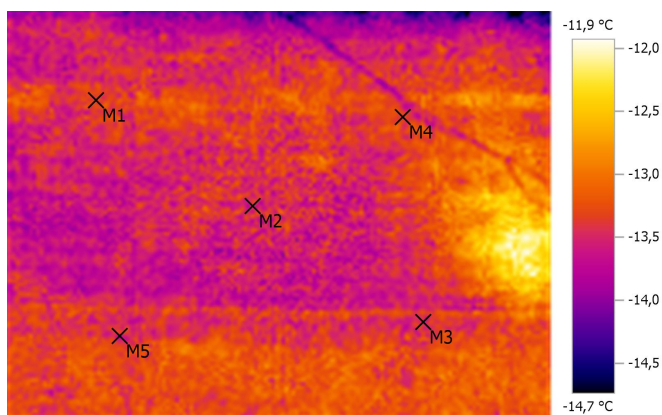

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-13,7	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00857.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:03:15

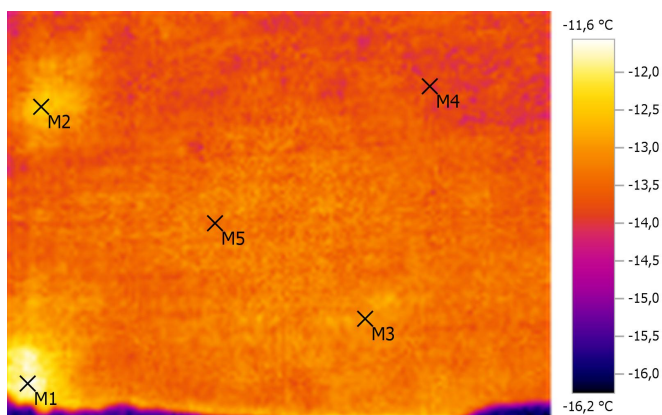

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-13,4	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00858.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:04:53

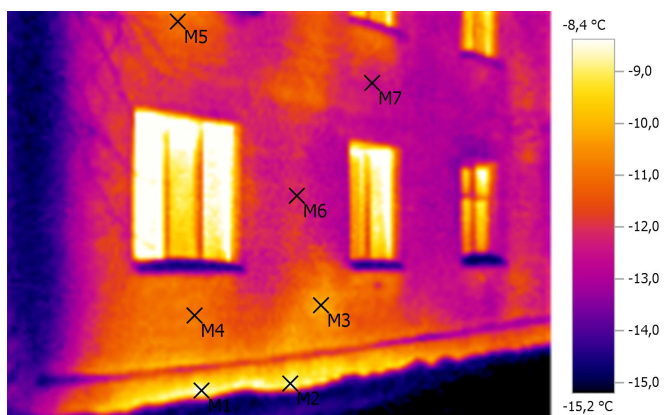

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-8,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-10,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-12,6	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00859.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:04:55

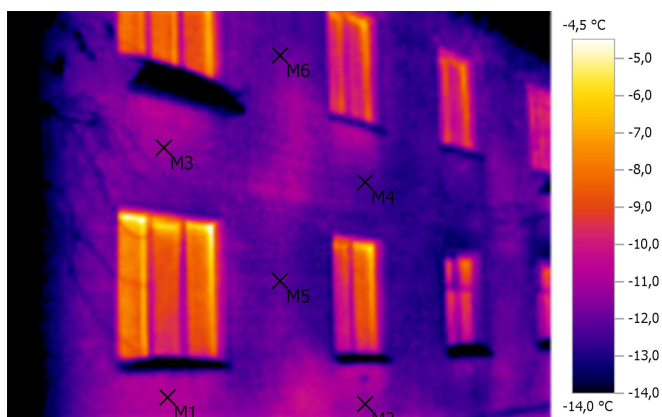

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-12,0	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00860.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:05:01

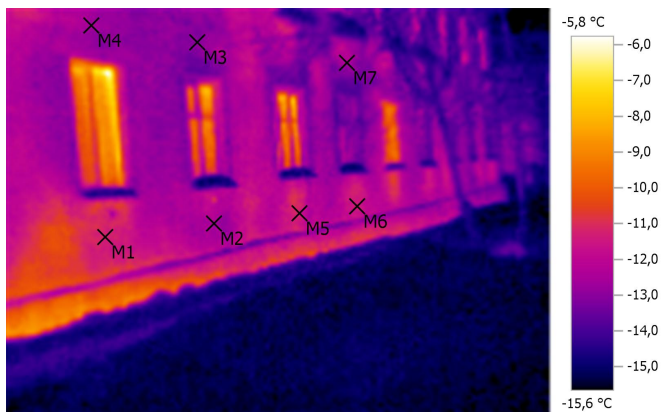

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-12,5	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00861.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:05:14

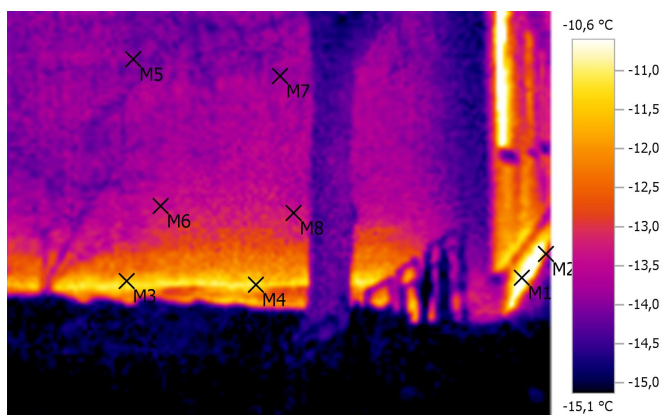

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-13,3	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00862.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:05:18

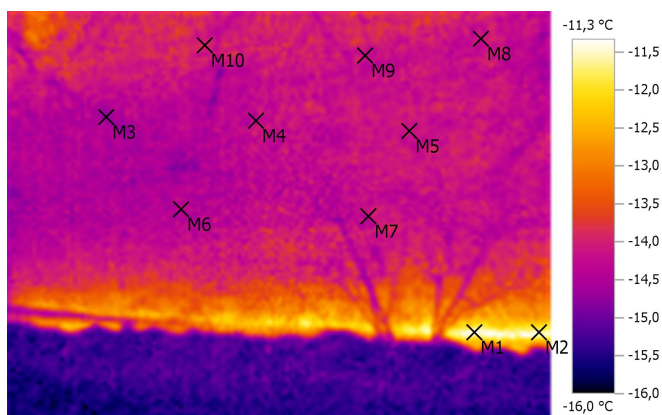

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-14,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-14,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 10	-14,0	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00863.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:05:38

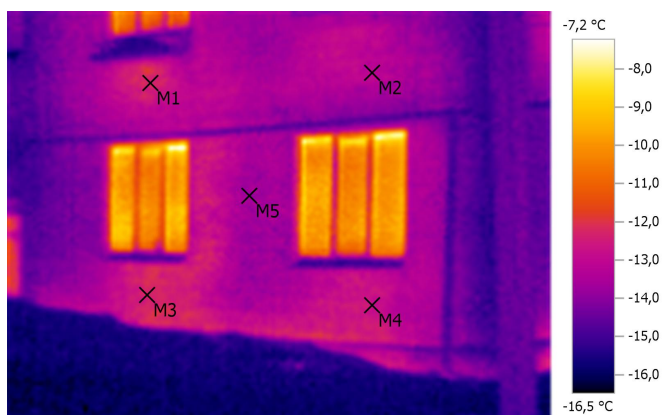

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-13,5	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00864.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:05:42

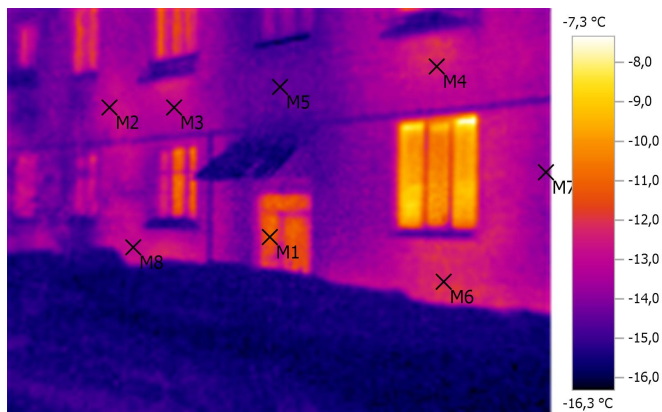

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-14,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-13,0	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00865.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:06:00

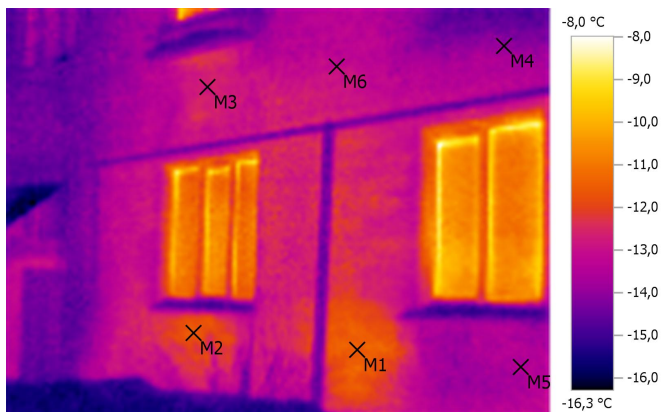

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-13,1	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00866.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:06:15

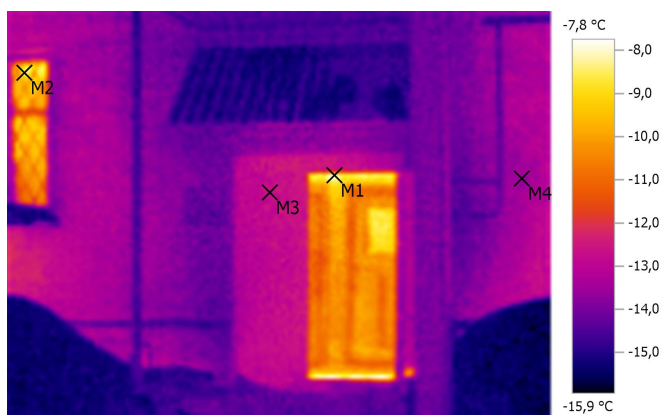

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:


Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-8,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,6	0,95	20,0	-

ул. Ленина, д.4

Файл:
IV_00868.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:06:22

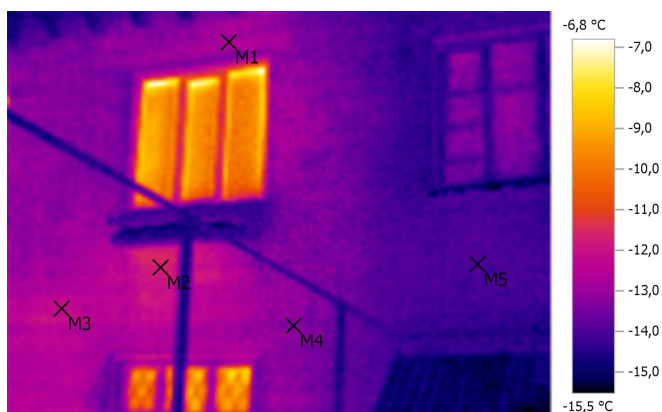

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-14,0	0,95	20,0	-

Вывод:

На термограммах наблюдаются неравномерности теплового поля у фундамента здания, окнах, входах в здание, частично на стенах за радиаторами отопления.

07.02.2011 ,

Щербатов