

ул. Строителей, д.18



Фирма	ООО "ВКС-Энерго"	Контролер:
	Тэцевская, д. 1 г.Казань	Щербатов М.О. Телефон: +7(843)533-81-33 Электронн shakirova@vksrt.ru ая почта:

Прибор	testo 881-2	Серийный 1951933 №:
		Объектив: стандартный 32х23


Заказчик	ТСЖ "Универсал"	Место измерения:
	г. Азнакаево	Строителей, д.18 г.Азанакаево Дата измерений: 29.01.2011г.

Заказ	Тепловизионная съемка жилого дома
--------------	-----------------------------------

Файл:
IV_00870.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:11:57

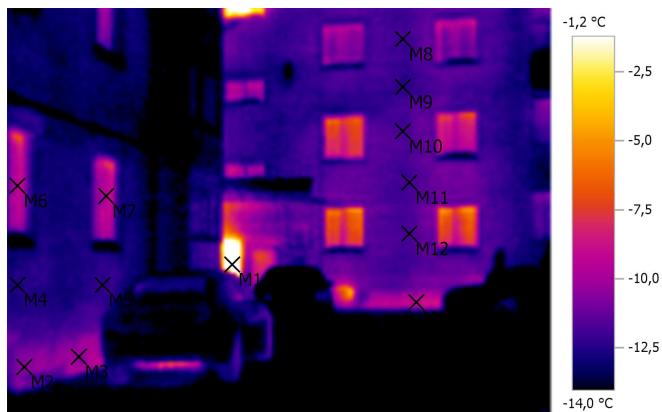

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-10,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-9,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-9,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 10	-11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 11	-11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 12	-11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 13	-9,4	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00871.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:12:02

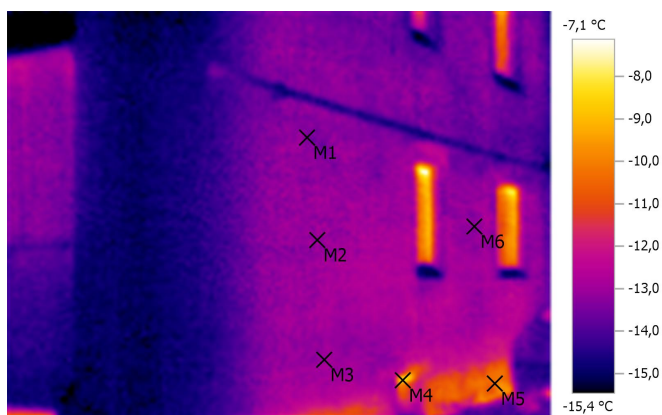

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-8,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-13,1	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00872.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:12:05

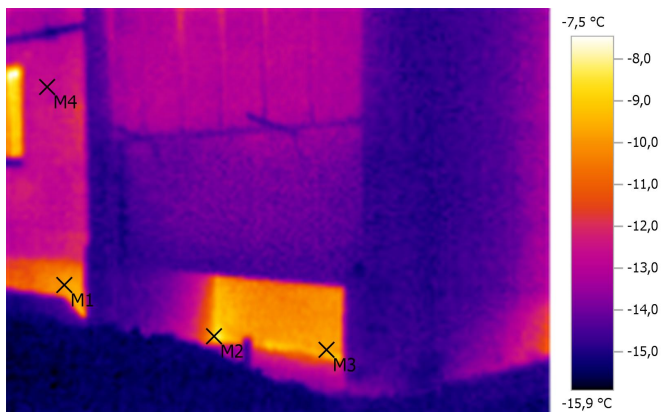

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-9,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,5	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00874.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:12:13

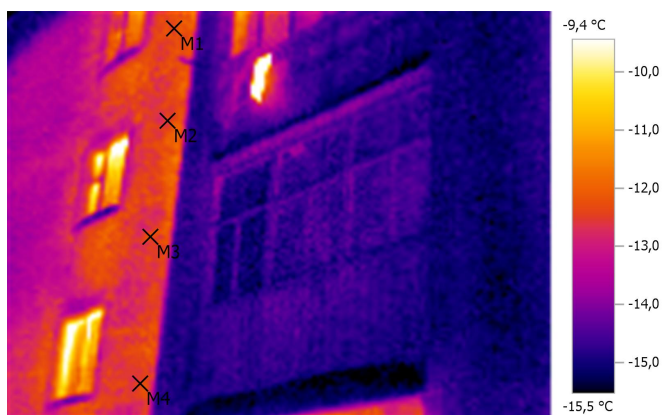

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,4	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00876.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:12:26

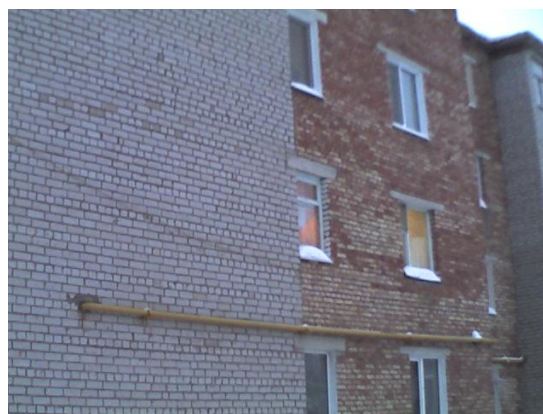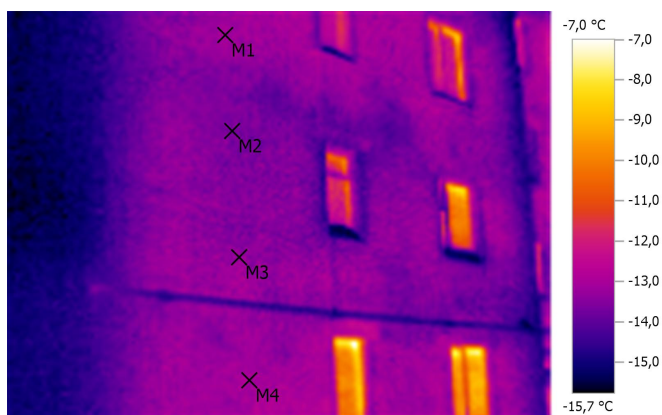

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-13,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,9	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00877.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:12:30

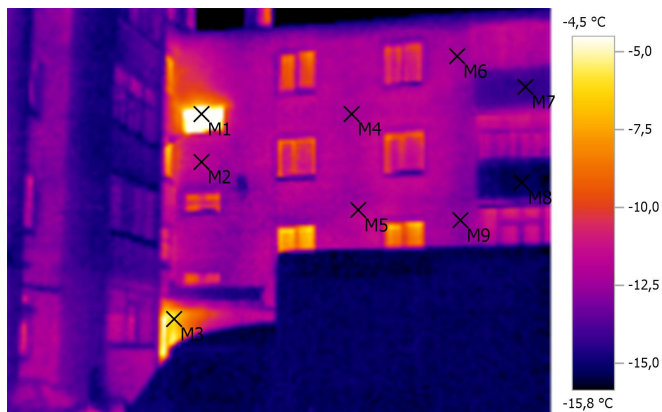

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-0,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-12,8	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00878.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:12:44



Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-4,4	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00879.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:12:50

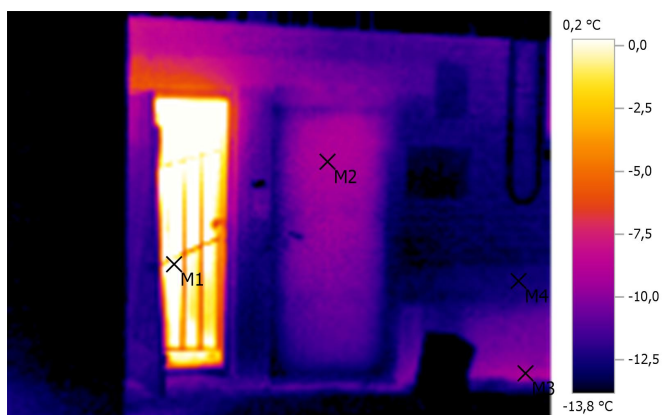

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-9,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,4	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00880.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:12:57

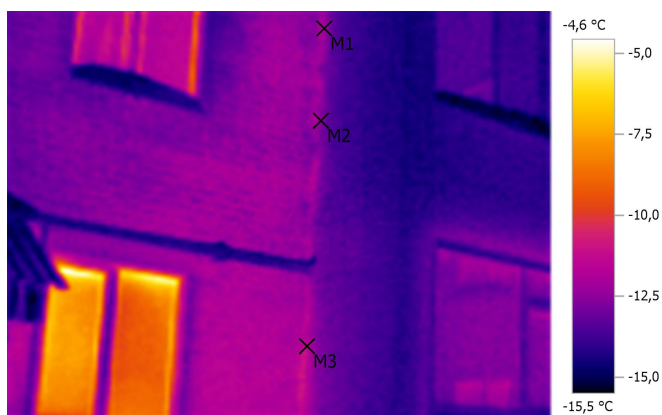

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,6	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00881.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:13:01



Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-14,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-14,4	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00882.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:13:07

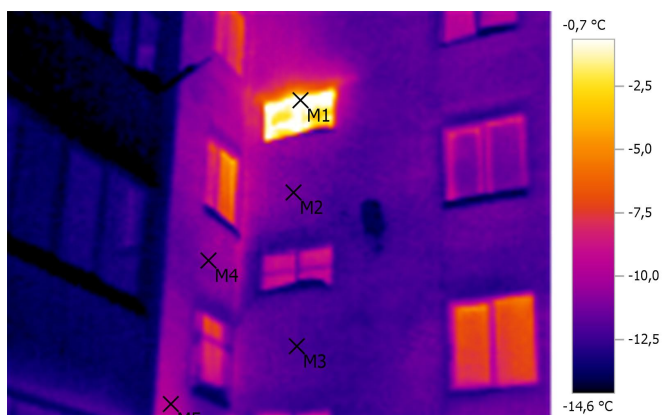

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	3,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-9,9	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00883.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:13:14

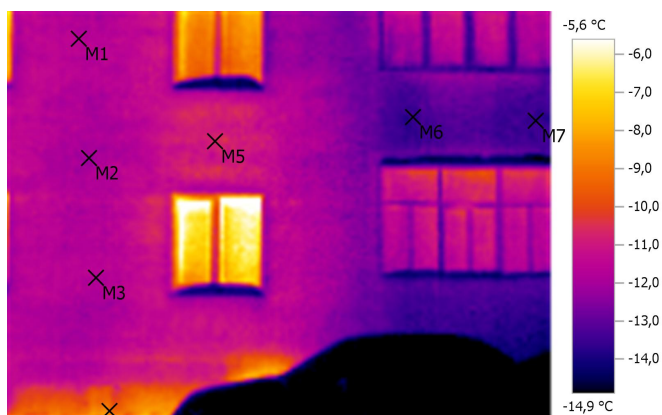

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-13,6	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00885.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:14:00

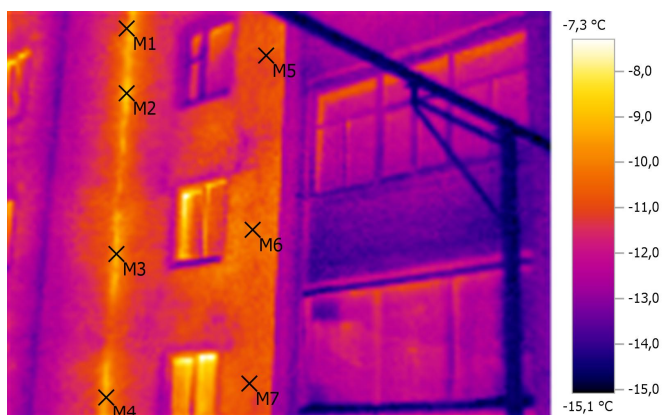

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-9,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-9,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-10,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-10,8	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00891.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:14:39

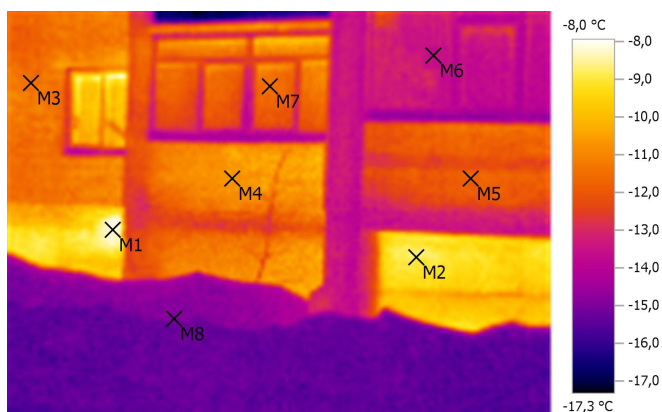

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-8,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-10,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-13,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-15,0	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00893.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:14:46

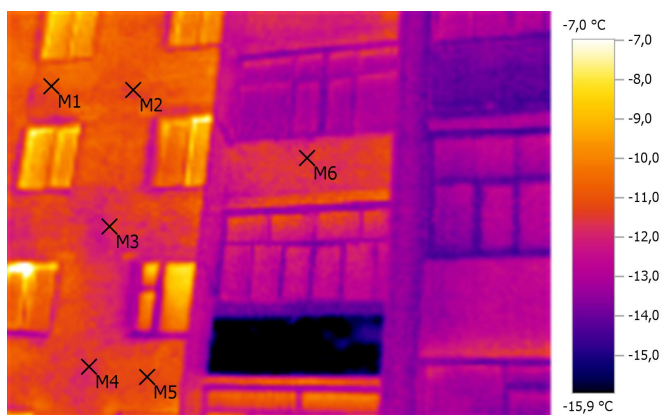

Параметры изображения:
Коэффициент излучения: 0,95
Отраж. темп. [°C]: 20,0


Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-11,5	0,95	20,0	-

Файл:
IV_00894.BMT

Дата:
29.01.2011

Время:
16:15:08

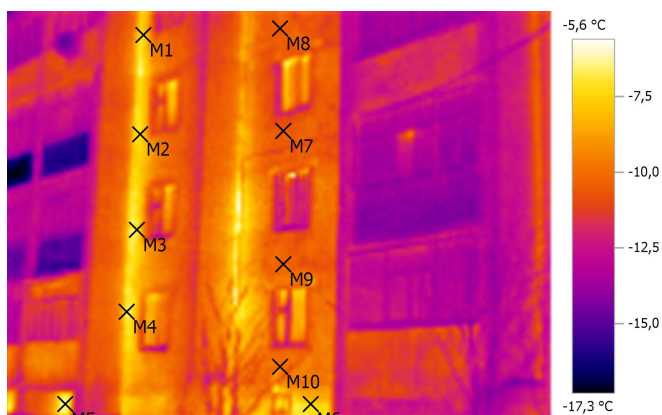

Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	-7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	-10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 8	-10,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 9	-10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 10	-9,7	0,95	20,0	-

Вывод:

На термограммах наблюдаются неравномерности теплового поля у фундамента здания, в окнах, лоджиях, входах в здание и подвалы, частично на стенах и угловых стыках.

07.02.2011 ,

Щербатов М.О.