

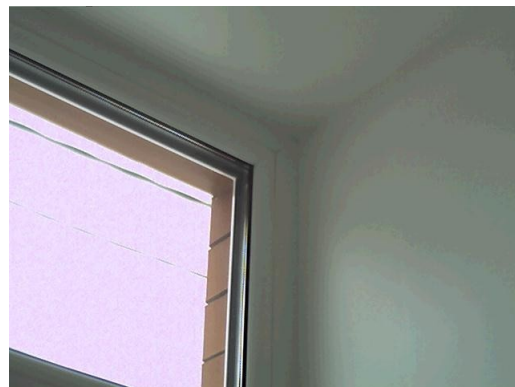
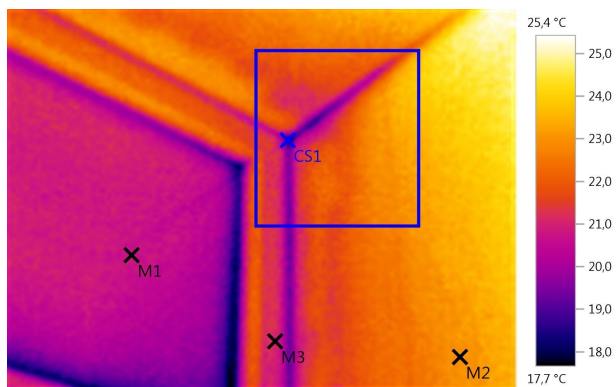


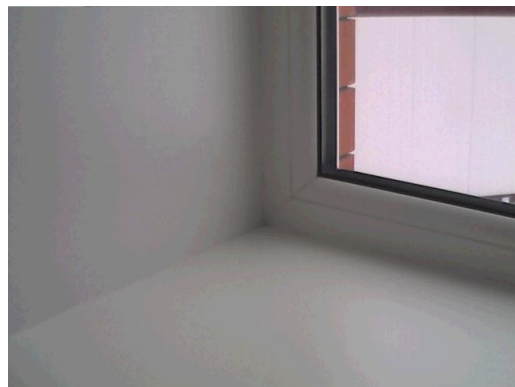



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,8	0,94	24,0	-
Точка измерения 2	23,1	0,94	24,0	-
Точка измерения 3	21,1	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	18,4	0,94	24,0	-

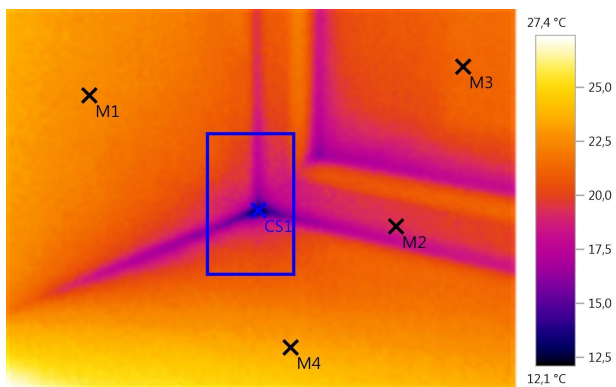



Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,5	0,94	24,0	-
Точка измерения 2	19,2	0,94	24,0	-
Точка измерения 3	21,1	0,94	24,0	-
Точка измерения 4	23,4	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	12,1	0,94	24,0	-

Примечания: На улице -2. В комнате 24

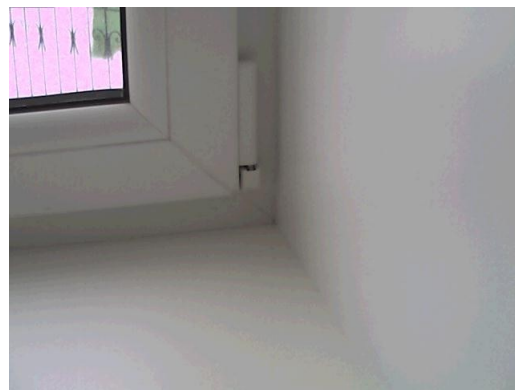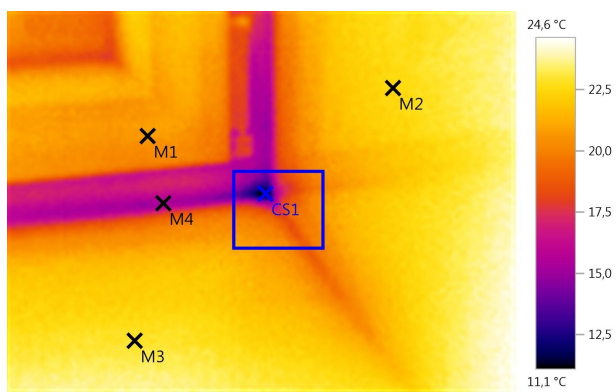

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,8	0,94	24,0	-
Точка измерения 2	22,5	0,94	24,0	-
Точка измерения 3	22,9	0,94	24,0	-
Точка измерения 4	15,2	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	11,1	0,94	24,0	-


На улице -2. В комнате 24

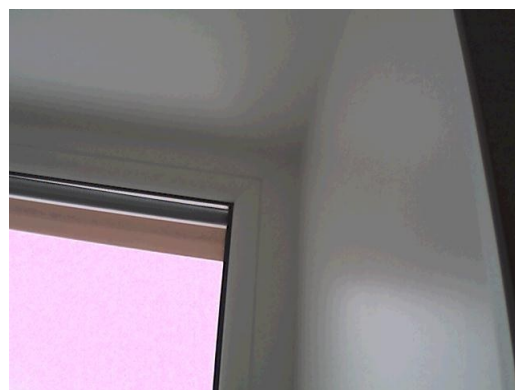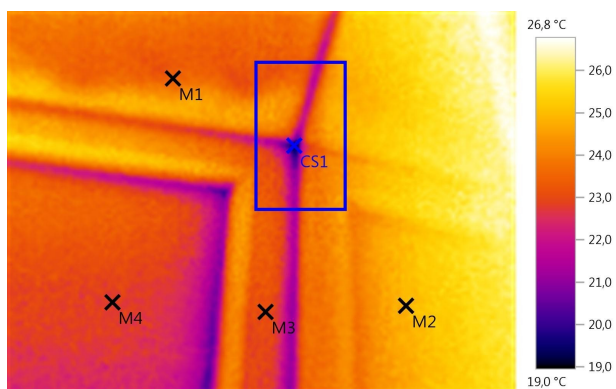

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,5	0,94	24,0	-
Точка измерения 2	25,0	0,94	24,0	-
Точка измерения 3	23,2	0,94	24,0	-
Точка измерения 4	22,6	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	19,0	0,94	24,0	-

Примечания: На улице -2. В комнате 24.

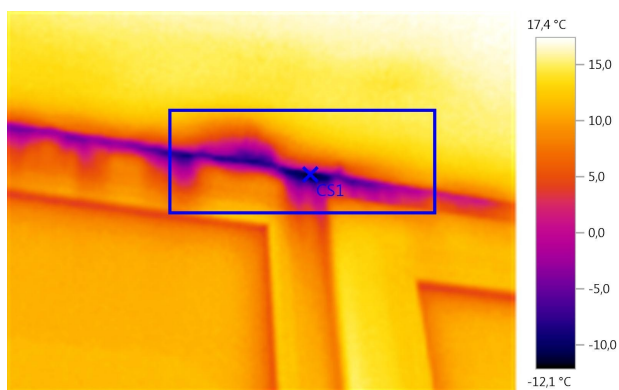

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-12,1	0,94	19,0	-

Примечания: На улице -25. в комнате 19.

Вывод: На последней термограмме дефект монтажа оконного блока.
На первых термограммах понижение температуры считается дефектом или нет? Каковы критерии определения дефектности при монтаже оконных блоков. Понижение температуры в углах неизбежно...