
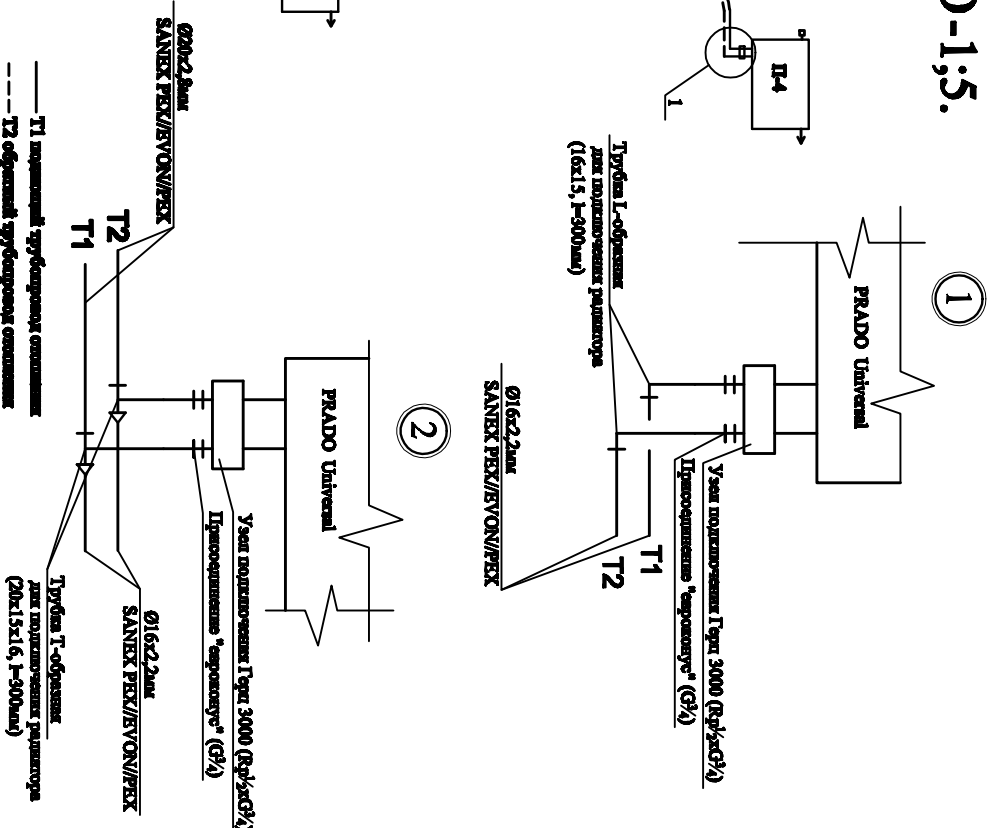
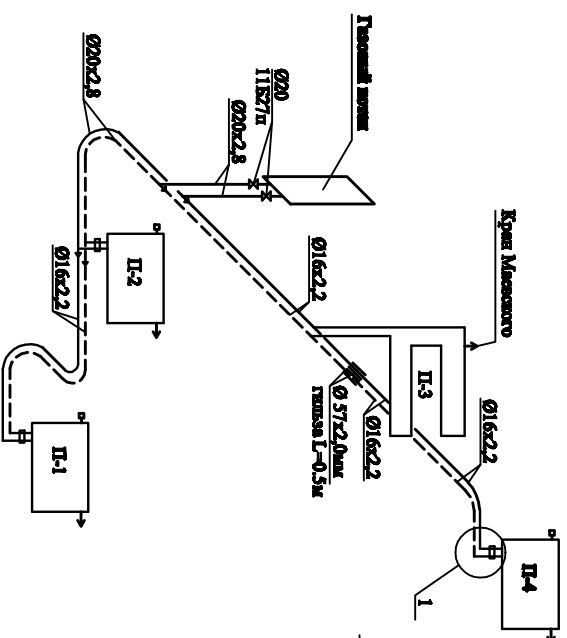


# Система квартирного отопления СКО-1;5.

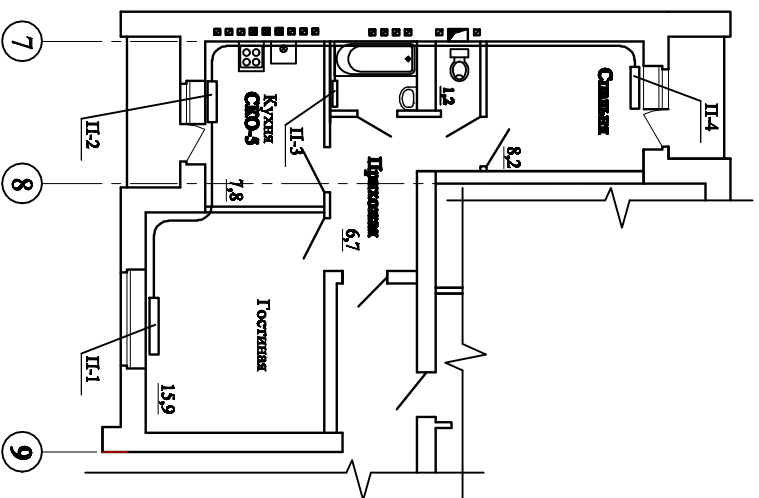

**Примечание:**  
Трубопроводы отопления на 1 этаже уложить в конвекционную полость на выходящую связь ППУ, на 2,3 этажах на ж/б плита перекрытий.  
Система квартирного отопления СКО-4;8 выполняется согласно чертежей СКО-1;5 в зеркальном отражении. Термомеханические головки монтировать в горизонтальном положении.

|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |  |
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |

| Этаж | II-1           |                |   | II-2           |                |   | II-3           |                |   | II-4           |                |   |
|------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|
|      | Q <sub>в</sub> | L <sub>ж</sub> | n | Q <sub>в</sub> | L <sub>ж</sub> | n | Q <sub>в</sub> | L <sub>ж</sub> | n | Q <sub>в</sub> | L <sub>ж</sub> | n |
| 1    | 1512           | 1,0            | N | 840            | 0,6            | 4 | 140            | 0,5            | 2 | 1002           | 0,8            | 5 |
| 2    | 1338           | 0,9            | N | 717            | 0,5            | 4 | 140            | 0,5            | 2 | 839            | 0,7            | 4 |
| 3    | 1536           | 1,1            | N | 822            | 0,5            | 4 | 140            | 0,5            | 2 | 979            | 0,7            | 5 |

L<sub>ж</sub> - длина прибора в метрах.

п - предварительная настройка термомеханической головки

|                                        |                                                                                         |        |                                                                |      |     |     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 2011-009-ПСО-ОВ                        | Строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке по адресу: Чкалова, 2-а. | Этаж-3 | Трёхэтажный 24-х квартирный жилой дом по ул. Стахановца, 56/2. | Стаж | Длж | Длж |
| Система квартирного отопления СКО-1;5. |                                                                                         |        |                                                                | P    | 3   |     |