
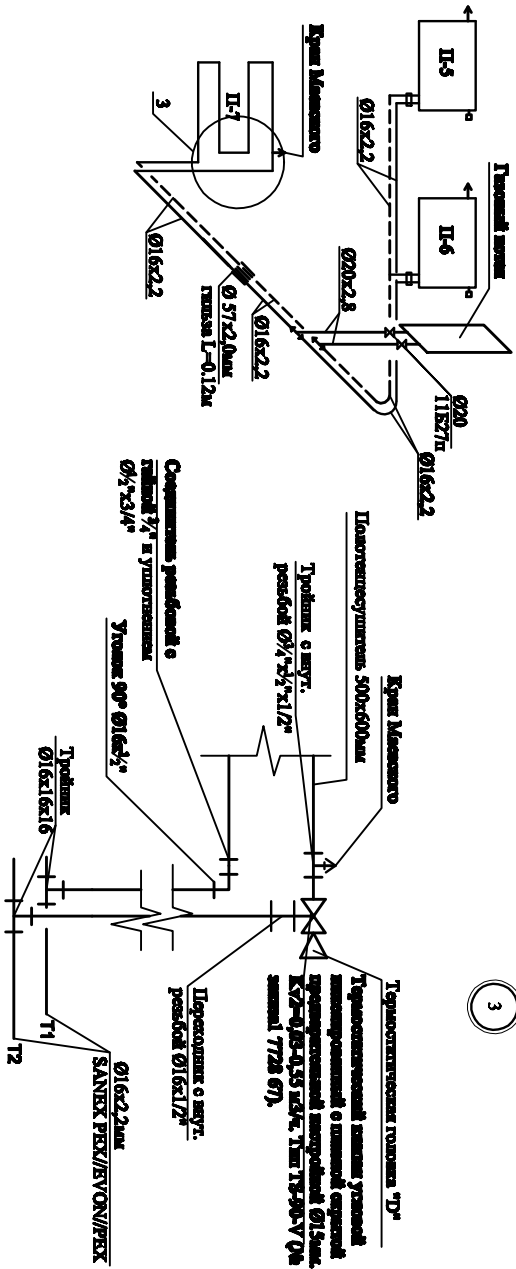


Система квартирного отопления СКО-2;6.

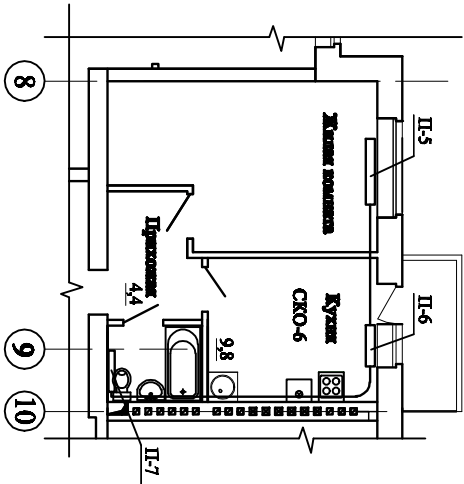

— Т1 индивидуальный турбодвигатель отопления
— Т2 обрешетка турбодвигателя отопления

Примечание:
Турбодвигатель отопления на 1 этаже уложить в конструкцию пола на выделенную смесь ППУ, на 2,3 этажах на ж/б плита перекрытий.
Система квартирного отопления СКО-3;7 выполняется согласно чертежам СКО-2;6 в зеркальном отражении. Термостатические головки монтировать в горизонтальном положении.

Этаж	П-5		П-6		П-7	
	Q,Вт	L,м	Q,Вт	L,м	Q,Вт	L,м
1	1347	0,9	627	0,4	140	0,5x0,6
2	1207	0,8	537	0,4	140	0,5x0,6
3	1389	1,0	646	0,4	140	0,5x0,6

2011-009-ПСО-ОВ									
Срок службы многоквартирных жилых домов на земельном участке по адресу Чкалова, 2-а.									
Этаж-3 трехэтажный 24-х									
квартирный жилой дом по ул. Сталинград, 56/2.									
Система квартирного отопления СКО-2;6.									

Согласовано			

Ивл. № подл.	Подп. и дата	Взам. ивл. №

L,м. - длина прибора в метрах.
п - предварительная настройка термостатического клапана