



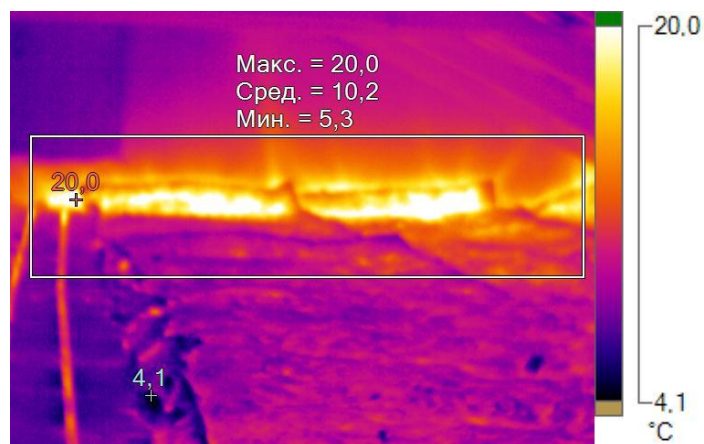

IR017198.IS2

11.01.2013 12:15:33

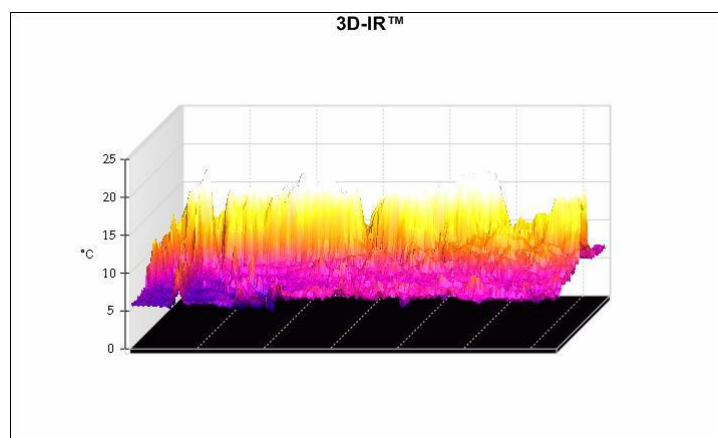

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	7,7°C
Границы изображения	4,1°C до 20,0°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения


Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	10,2°C	5,3°C	20,0°C	0,93	20,0°C	3,24

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	20,0°C	0,93	20,0°C
Холодный	4,1°C	0,93	20,0°C

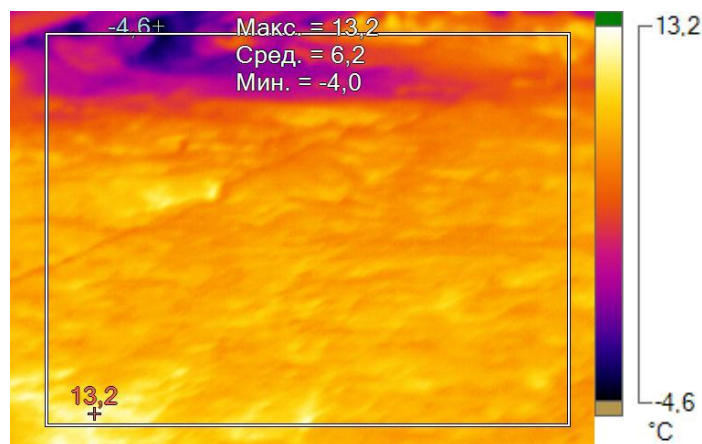

IR017201.IS2

11.01.2013 12:16:54

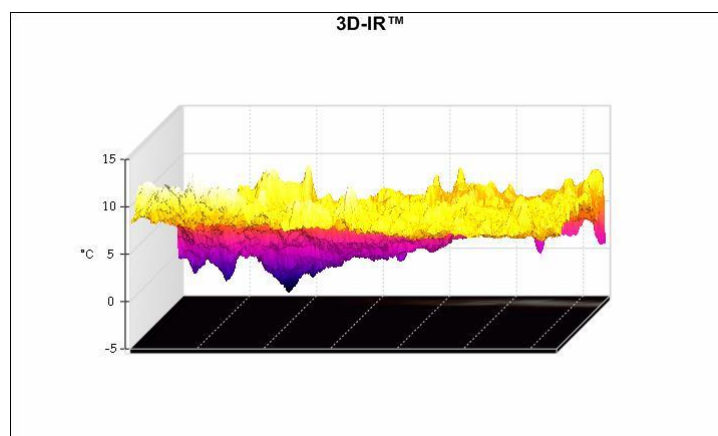

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	6,1°C
Границы изображения	-4,6°C до 13,2°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения

Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	6,2°C	-4,0°C	13,2°C	0,93	20,0°C	2,29


Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	13,2°C	0,93	20,0°C
Холодный	-4,6°C	0,93	20,0°C

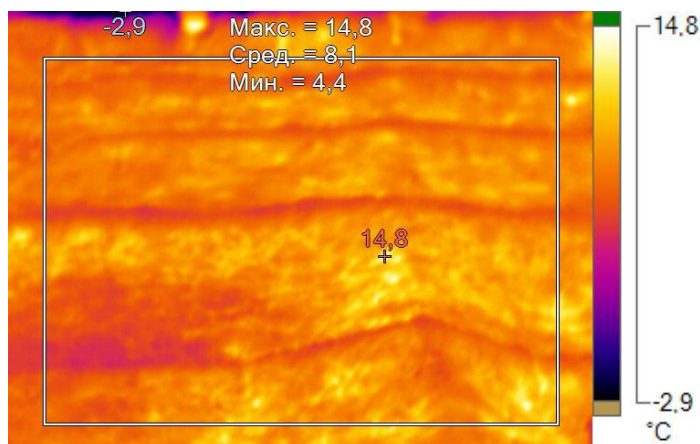

Изображение в видимом свете

IR017202.IS2

11.01.2013 12:17:13

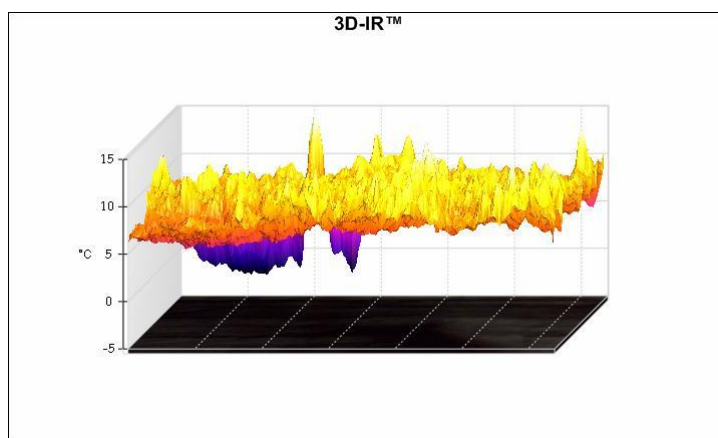

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	8,0°C
Границы изображения	-2,9°C до 14,8°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения

Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	8,1°C	4,4°C	14,8°C	0,93	20,0°C	1,37


Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	14,8°C	0,93	20,0°C
Холодный	-2,9°C	0,93	20,0°C

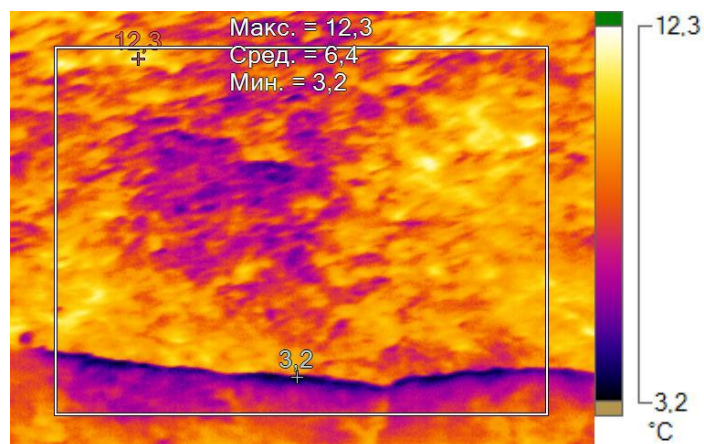

Изображение в видимом свете

IR017203.IS2

11.01.2013 12:18:11

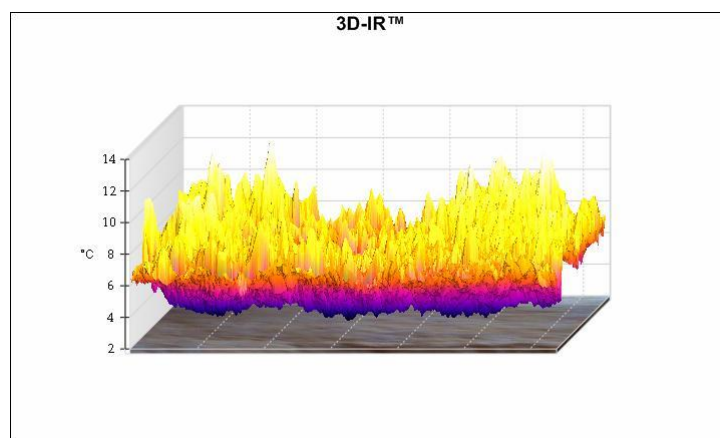

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	6,5°C
Границы изображения	3,2°C до 12,3°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения

Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	6,4°C	3,2°C	12,3°C	0,93	20,0°C	1,22


Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	12,3°C	0,93	20,0°C
Холодный	3,2°C	0,93	20,0°C

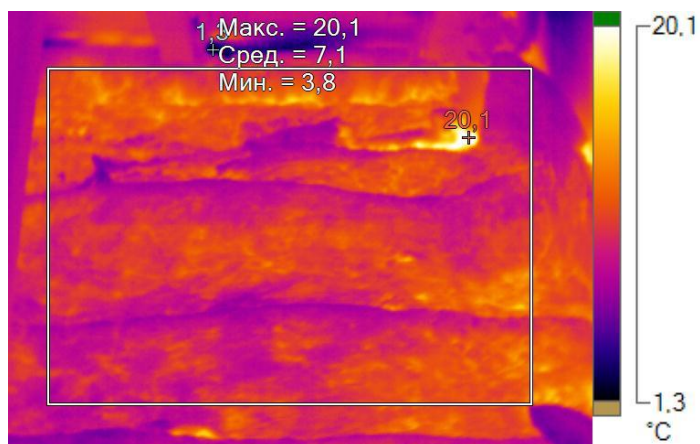

Изображение в видимом свете

IR017204.IS2

11.01.2013 12:20:35

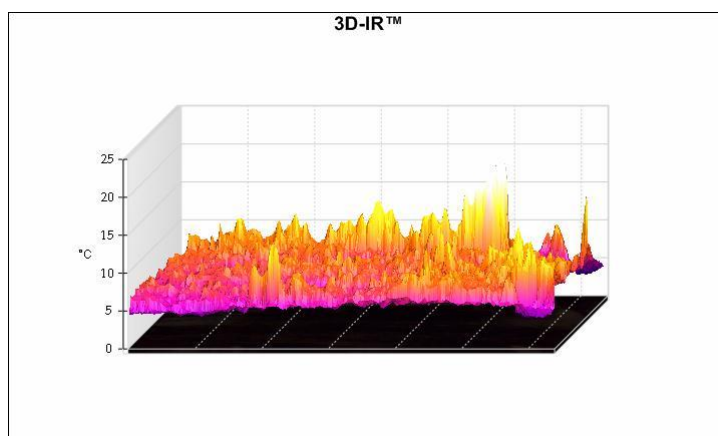

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	6,8°C
Границы изображения	1,3°C до 20,1°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения


Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	7,1°C	3,8°C	20,1°C	0,93	20,0°C	1,38

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	20,1°C	0,93	20,0°C
Холодный	1,3°C	0,93	20,0°C

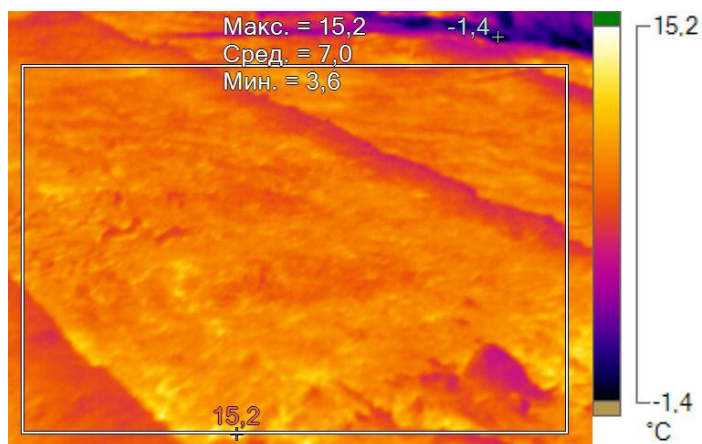

IR017205.IS2

11.01.2013 12:21:00

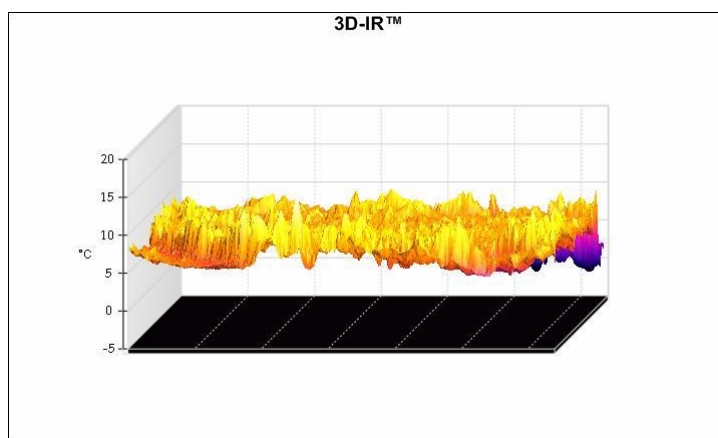

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	6,7°C
Границы изображения	-1,4°C до 15,2°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения


Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	7,0°C	3,6°C	15,2°C	0,93	20,0°C	1,10

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	15,2°C	0,93	20,0°C
Холодный	-1,4°C	0,93	20,0°C

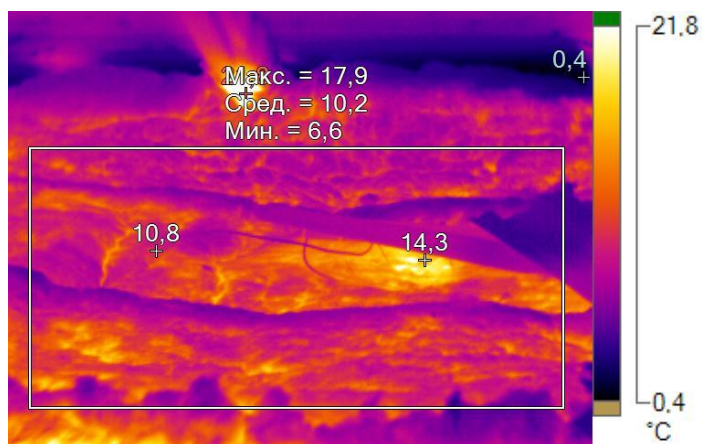

IR017206.IS2

11.01.2013 12:21:07

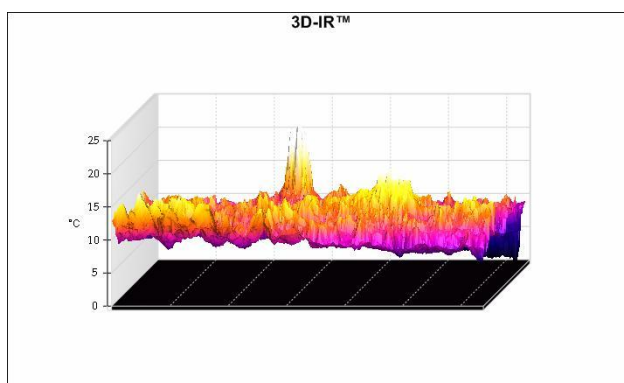

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	9,6°C
Границы изображения	0,4°C до 21,8°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения


Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	10,2°C	6,6°C	17,9°C	0,93	20,0°C	1,50

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	21,8°C	0,93	20,0°C
Холодный	0,4°C	0,93	20,0°C
P0	14,3°C	0,93	20,0°C
P1	10,8°C	0,93	20,0°C

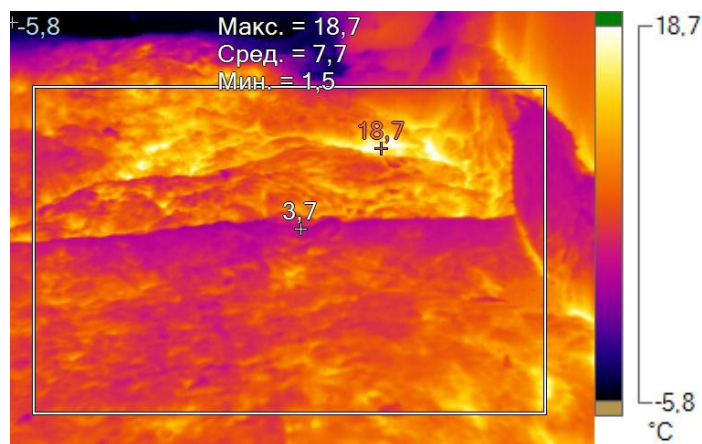

IR017207.IS2

11.01.2013 12:21:23

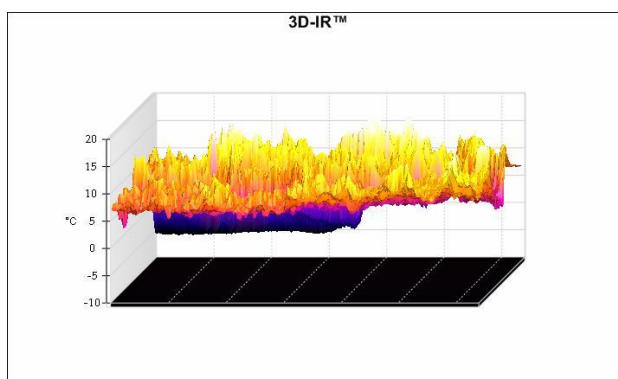

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	7,0°C
Границы изображения	-5,8°C до 18,7°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения

Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	7,7°C	1,5°C	18,7°C	0,93	20,0°C	2,51


Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Центральная точка	3,7°C	0,93	20,0°C
Горячий	18,7°C	0,93	20,0°C
Холодный	-5,8°C	0,93	20,0°C

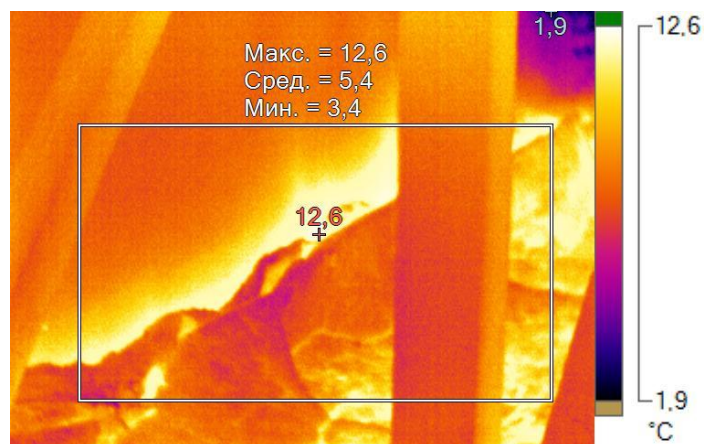

Изображение в видимом свете

IR017208.IS2

11.01.2013 12:22:19

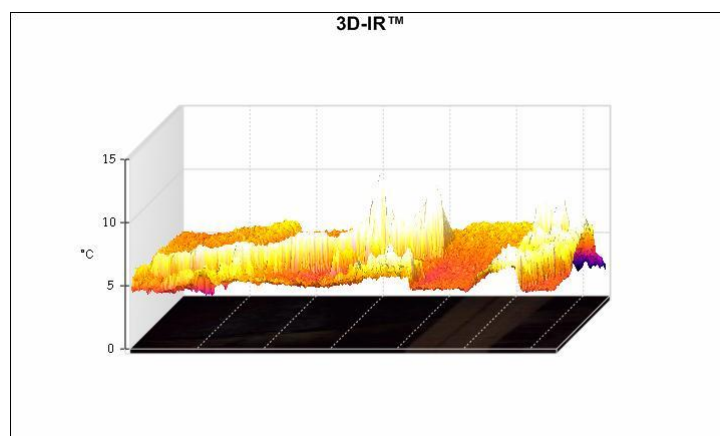

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	5,3°C
Границы изображения	1,9°C до 12,6°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения

Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	5,4°C	3,4°C	12,6°C	0,93	20,0°C	0,93


Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	12,6°C	0,93	20,0°C
Холодный	1,9°C	0,93	20,0°C

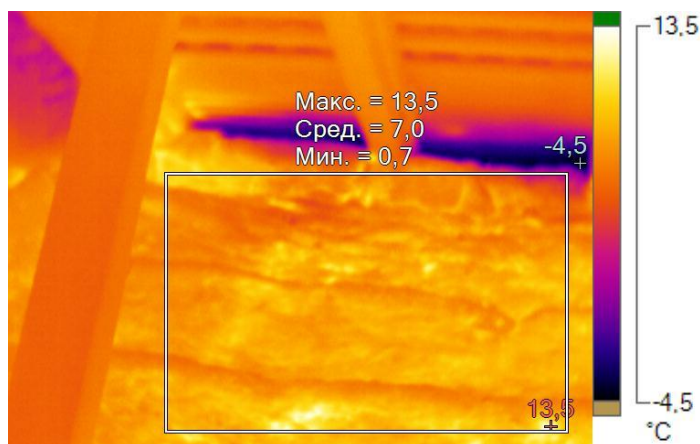

Изображение в видимом свете

IR017209.IS2

11.01.2013 12:22:24

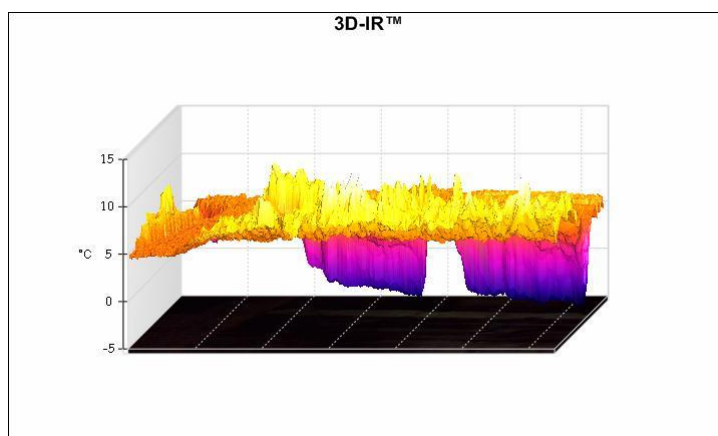

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	5,8°C
Границы изображения	-4,5°C до 13,5°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения


Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	7,0°C	0,7°C	13,5°C	0,93	20,0°C	1,23

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	13,5°C	0,93	20,0°C
Холодный	-4,5°C	0,93	20,0°C

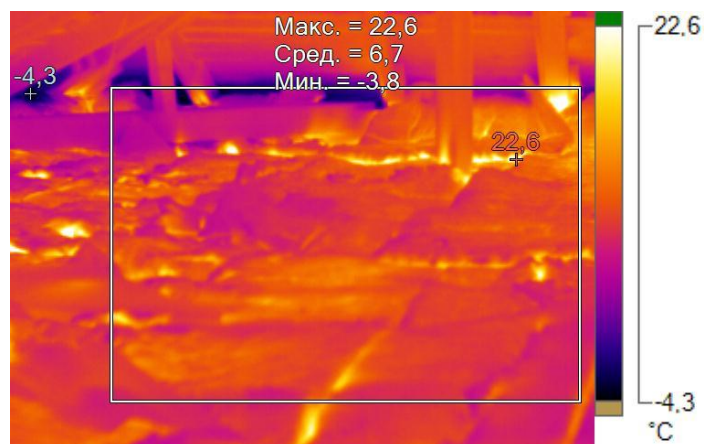

IR017210.IS2

11.01.2013 12:23:02

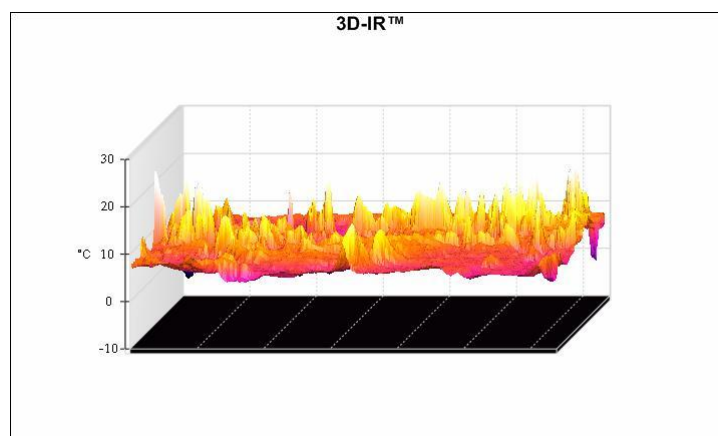

График


Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	6,4°C
Границы изображения	-4,3°C до 22,6°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения


Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	6,7°C	-3,8°C	22,6°C	0,93	20,0°C	2,08

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	22,6°C	0,93	20,0°C
Холодный	-4,3°C	0,93	20,0°C

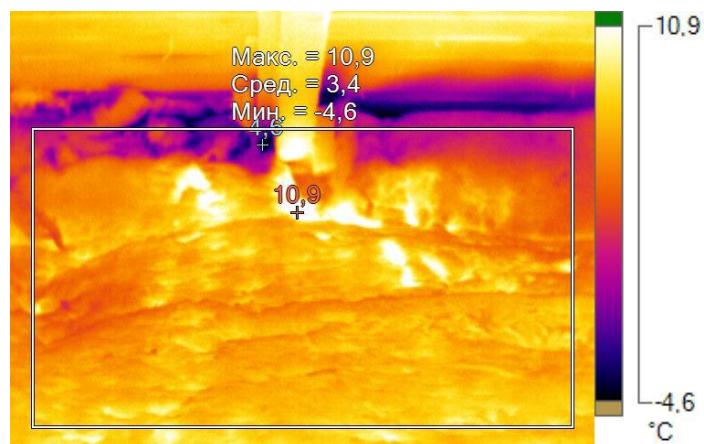

IR017211.IS2

11.01.2013 12:23:14

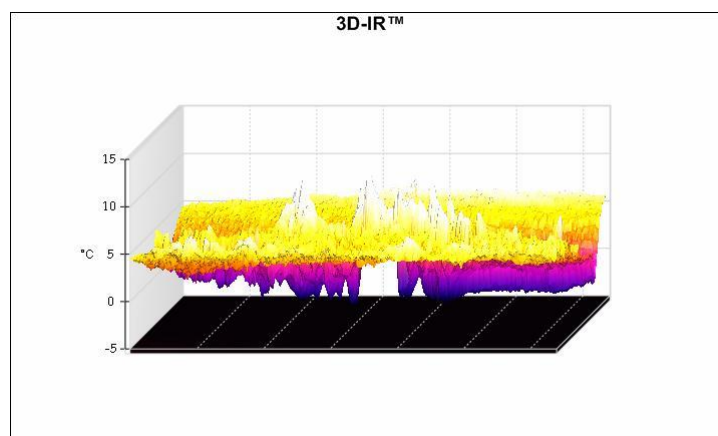

График

Информация об изображении

Температура фона	20,0°C
Коэффициент излучения	0,93
Средняя температура	3,1°C
Границы изображения	-4,6°C до 10,9°C
Модель камеры	Fluke Ti32
Размер ИК-датчика	320 x 240
Серийный номер камеры	Ti32-11020172 (9Hz)
Диапазон калибровки	-10,0°C до 600,0°C

Маркеры основного изображения

Имя	Сред.	Мин.	Макс.	Коэффициент излучения	Фон	Станд. откл.
A0	3,4°C	-4,6°C	10,9°C	0,93	20,0°C	1,62

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Горячий	10,9°C	0,93	20,0°C
Холодный	-4,6°C	0,93	20,0°C

Вывод:

1. Температура на поверхности изоляции в самой горячей точке составляла от 10,9°С до 22,6°С.
2. Средняя температура на поверхности изоляции на различных участках чердачного перекрытия составляла от 3,4°С до 10,2°С.
- 3.